



Ringlaan 39  
1853 - Strombeek-Bever  
tel. +32 2 880 88 90  
info@aceg.be  
www.aceg.be



## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

Datum keuring: 23/09/2022

Inspecteur: Koen Van De Veire

Mentor:

Installateur: Evitam BV

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0849 834 420

Merk en type meettoestel: Metrel  
ET61557

Serienummer: 19481298

Datum verslag: 23/09/2022

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Belgradostraat  
Huisnummer 57  
Busnummer  
Postcode 9000  
Gemeente Gent  
Land België

#### Eigenaar

Naam Vandenbussche Marc  
Straatnaam Belgradostraat  
Huisnummer 57  
Busnummer  
Postcode 9000  
Gemeente Gent  
Land België

#### Installateur

Naam Evitam BV  
BTW nr. BE 0849 834 420  
Telefoonnummer 0497758179  
E-mail evitambvba@gmail.com

Type : woning

EAN : 541448820050816796

Teller Nr. : 1SAG1105000587

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



#### Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup>

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 10

Ri algemeen: 77,9 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 15,58 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| ΔI (mA) | In (A) | In - andere (A) | I <sub>Δt</sub>  | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 10                 | OK   | OK    |
| 30      | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 10                 | OK   | OK    |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm²) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|--------------|
| 7              | C     | 20                 |          | 2 | 2,5          |
| 2              | C     | 16                 |          | 2 | 2,5          |
| 1              | C     | 6                  |          | 2 | 2,5          |

|                             |    |                                 |     |                     |    |
|-----------------------------|----|---------------------------------|-----|---------------------|----|
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK | Directe aanraking               | OK  | Indirecte aanraking | OK |
| Aansluitingen               | OK | schema in bijlage door Aceg vzw | NA  |                     |    |
| Equipotentiale verbindingen | OK | Doorsnede geleiders             | OK  |                     |    |
| Continuïteit                | OK | Verlichting / toestellen        | NVT |                     |    |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

O: Keuken en sanitaire toestellen maken geen deel uit van ons nazicht

O: Verlichtingstoestellen maken geen deel uit van ons nazicht

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 23/9/2047
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 11

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen Van De Veire



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


+32 2 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                    | Stap 4                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 23/9/2047 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |



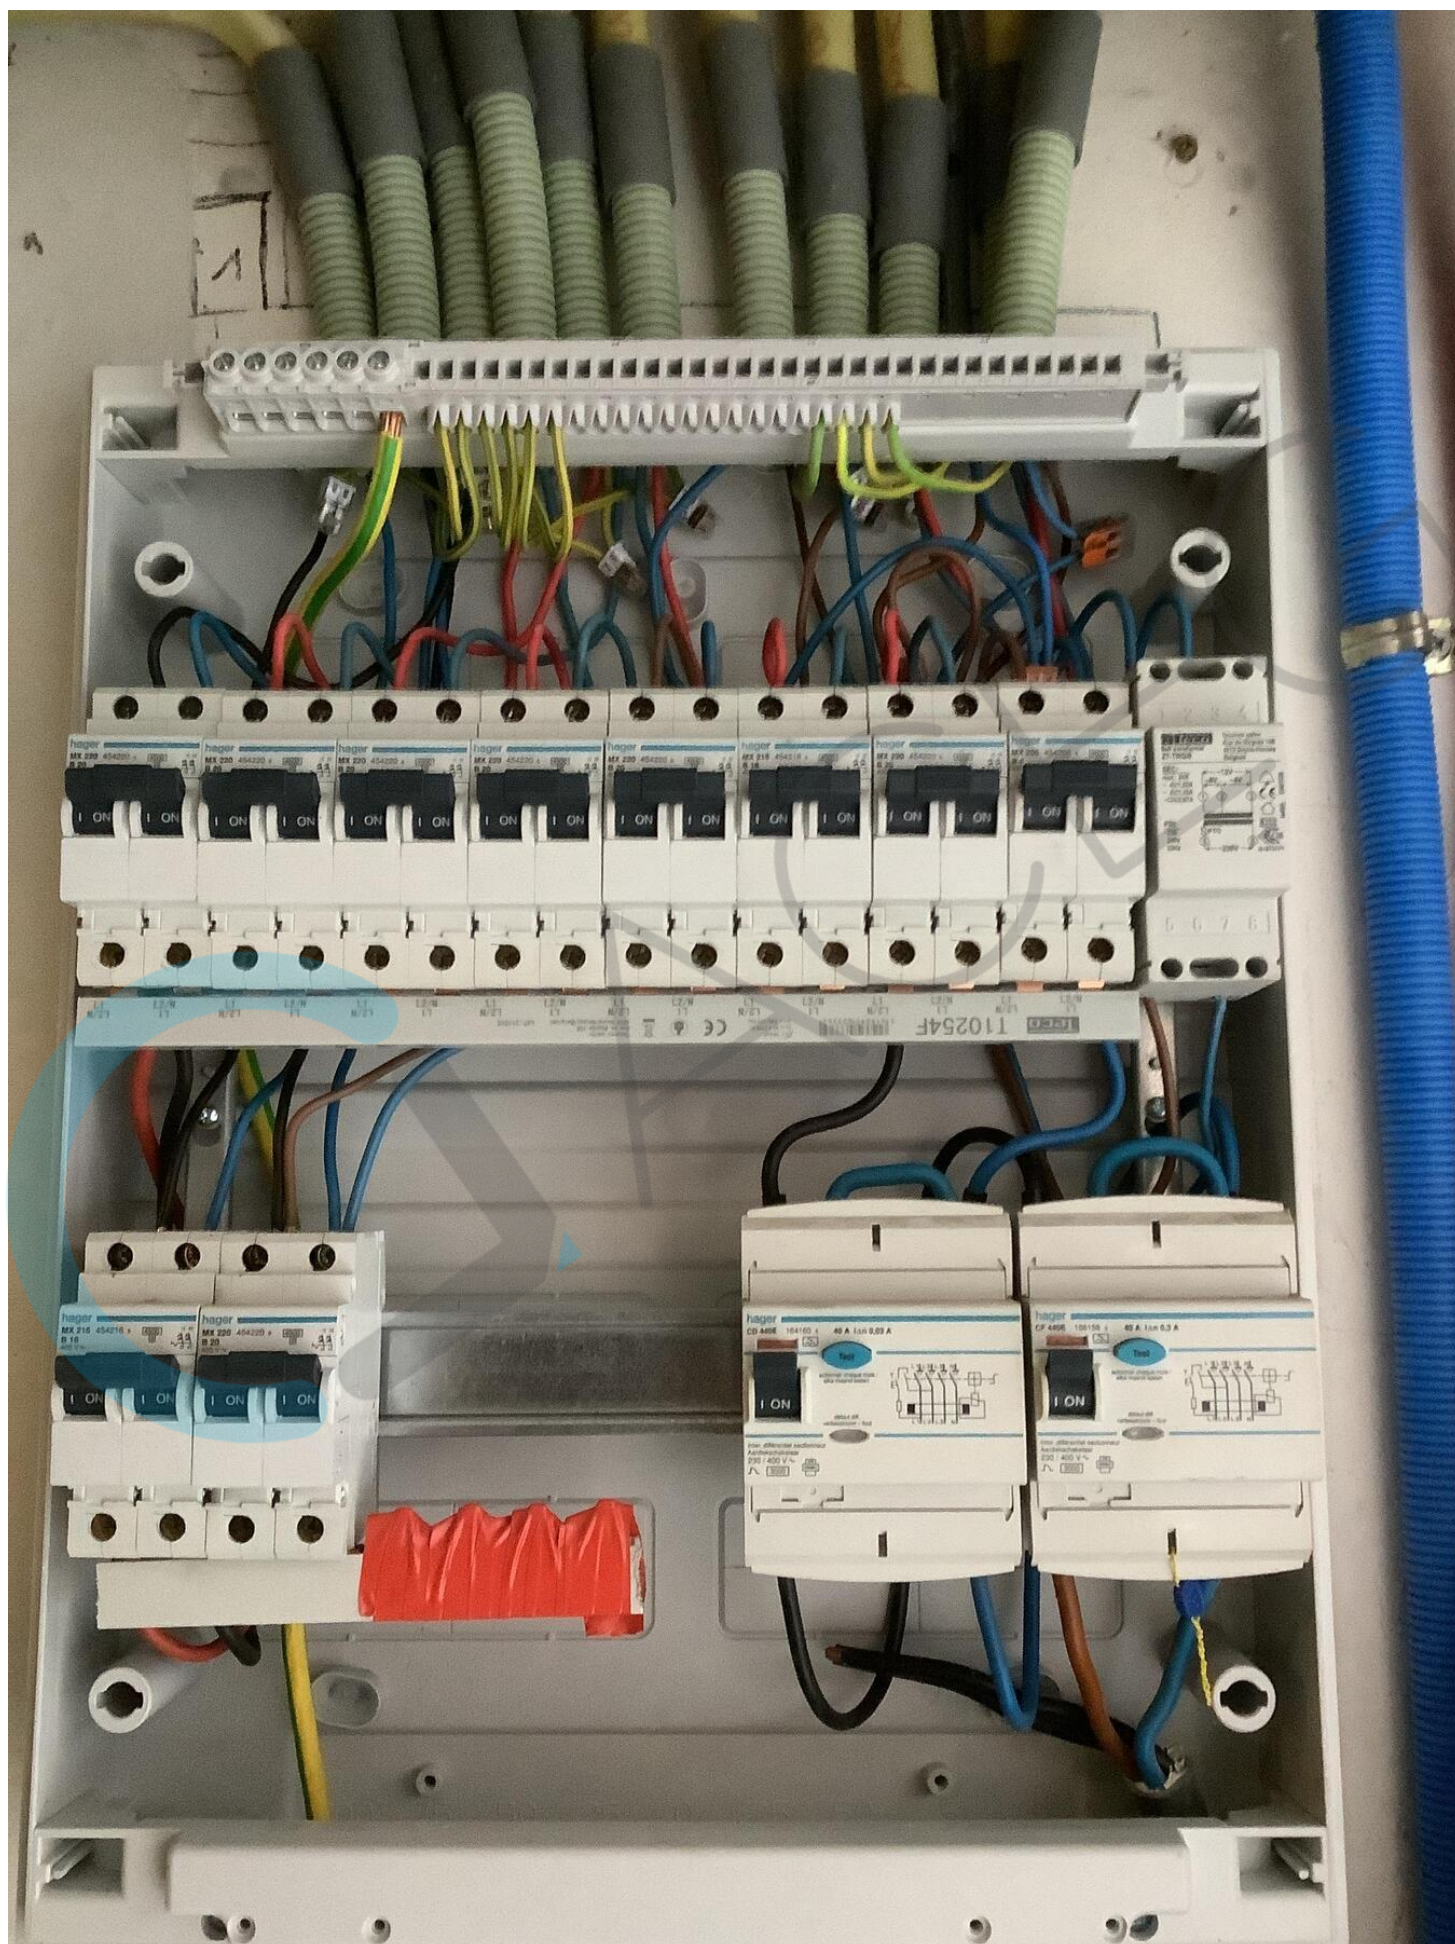




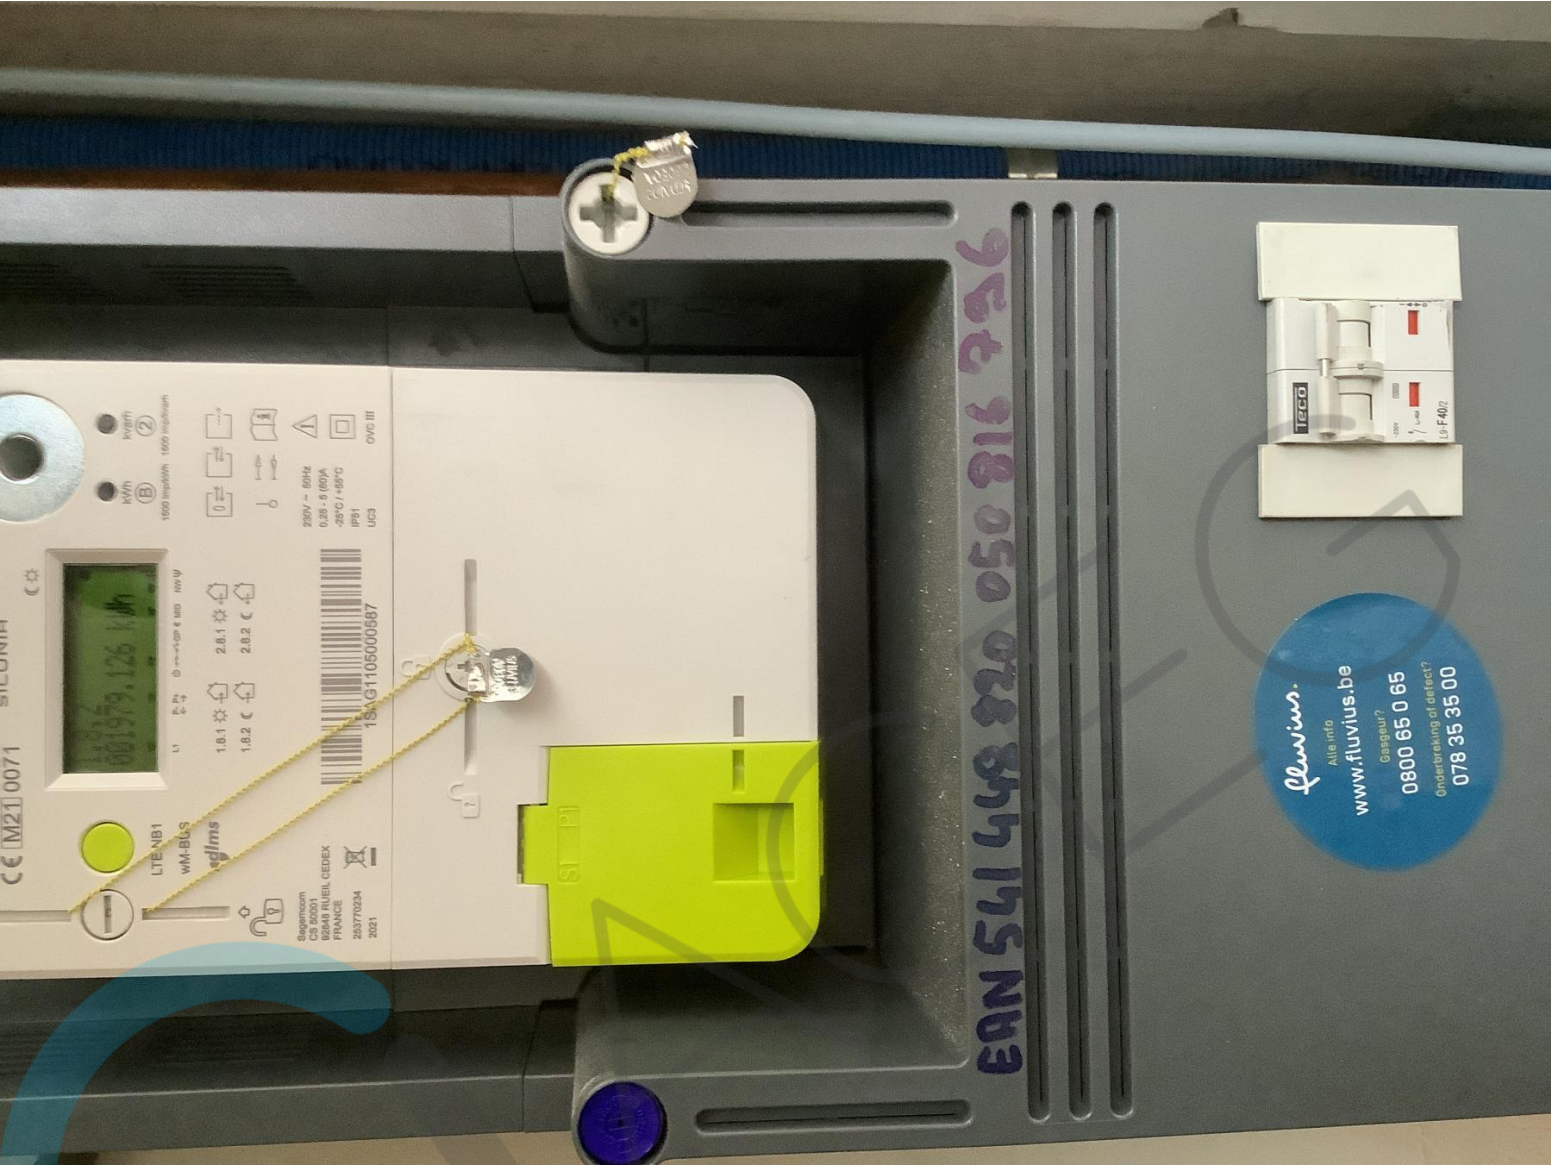

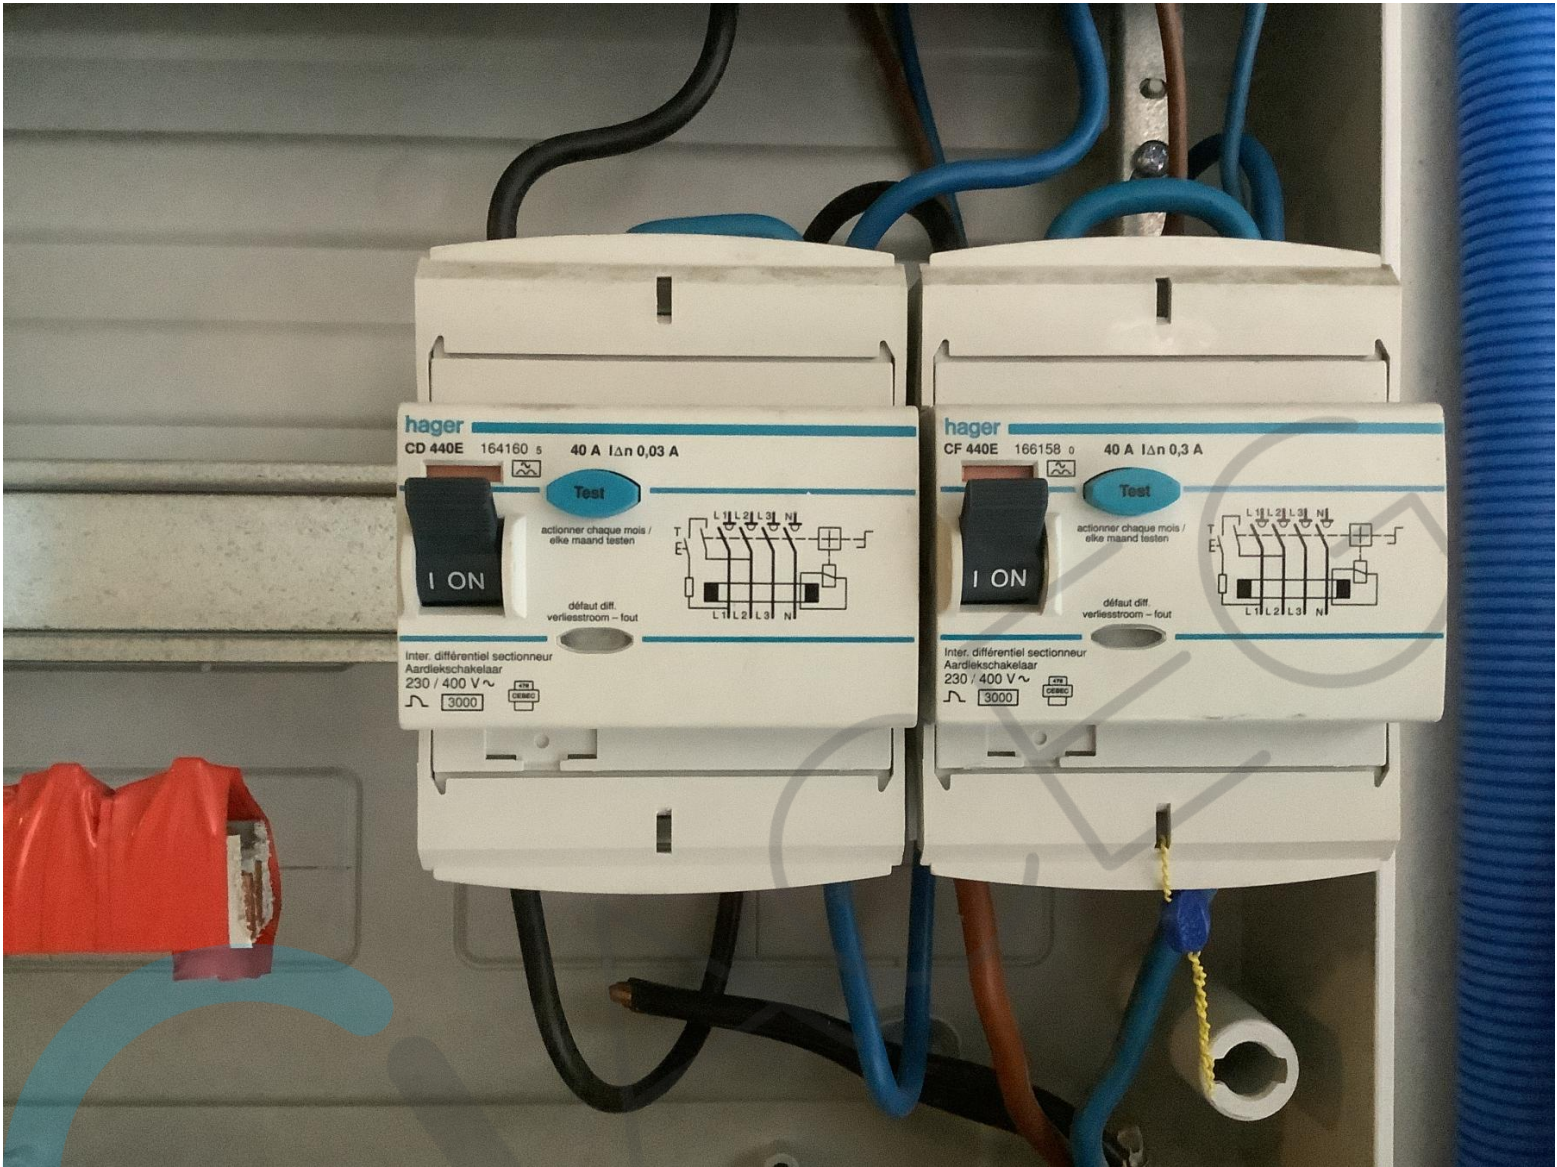



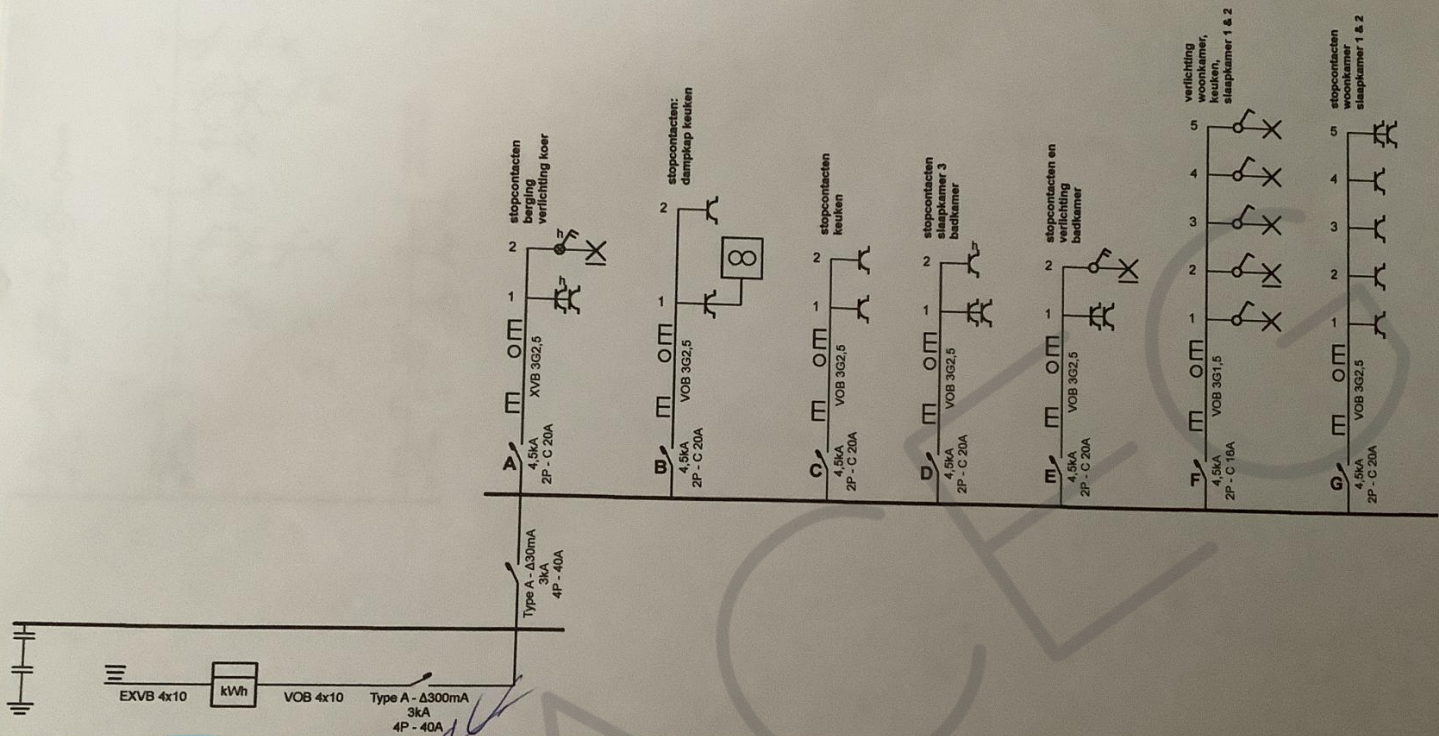


Erkend Organisme  
ACEG Brabant / Brussel HQ  
Ringlaan 39  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 860 88 90  
e-mail: info@aceg.be

**ACEG** 199  
Koen Van de Veire  
23-04-2022

Plaats van de elektrische installatie  
Vandenbussche  
Belgradostraat 57  
9000 Gent

Installateur  
Evitam BV  
Voetbalstraat 109  
9050 Gentbrugge  
GSM: +32 497 75 81 79  
e-mail: evitambvba@gmail.com  
BTW BE 0849.834.420

p. 1/6  
Eendraadschema  
2 x 230V ~ 50Hz

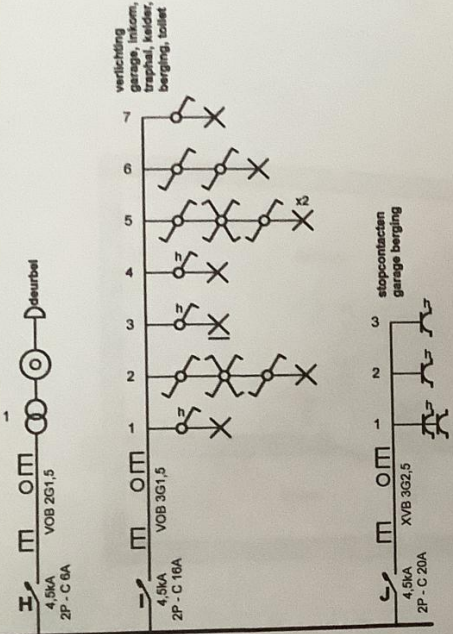


Erkend Organisme  
ACEG Brabant / Brussel HQ  
Ringlaan 39  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be

 **ACEG**  
Koen Van de Veire  
23-04-2022


Plaats van de elektrische installatie  
Vandenbussche  
Belgradostraat 57  
9000 Gent

Installateur  
Evitam BV  
Voetbalstraat 109  
9050 Gentbrugge  
GSM: +32 497 75 81 79  
e-mail: evitambvba@gmail.com  
BTW BE 0849.834.420



p. 2/6  
Eendraadschema  
2 x 230V ~ 50Hz



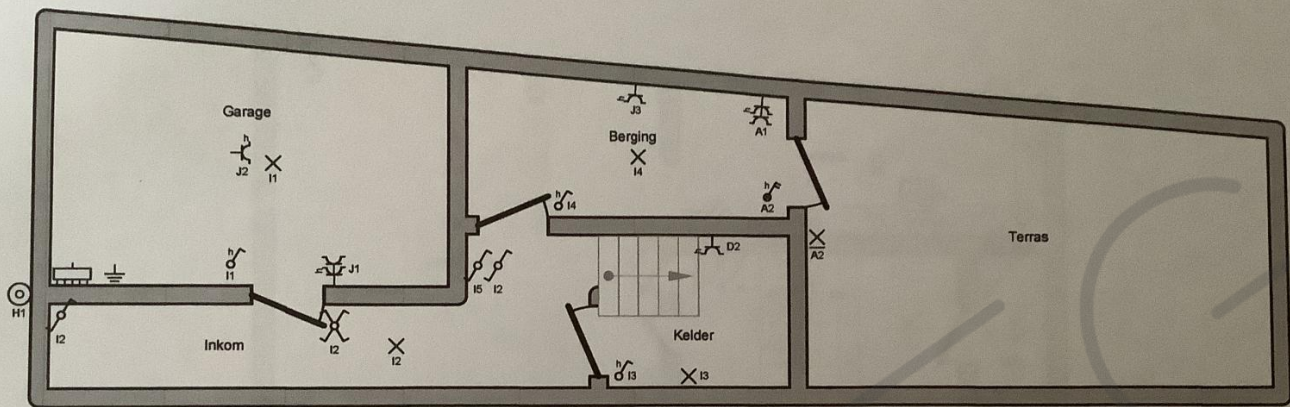

Gelijkvloers


Erkend Organisme  
ACEG Brabant / Brussel HQ  
Ringlaan 39  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be

**ACEG** 199  
Koen Van de Veire  
13-09-2022

Plaats van de elektrische installatie  
Vandenbussche  
Belgradostraat 57  
9000 Gent

Installateur  
Evitam BV  
Voetbalstraat 109  
9050 Gentbrugge  
GSM: +32 497 75 81 79  
e-mail: evitambvba@gmail.com  
BTW BE 0849.834.420

p. 3/6  
Situatieschema  
2 x 230V ~ 50Hz

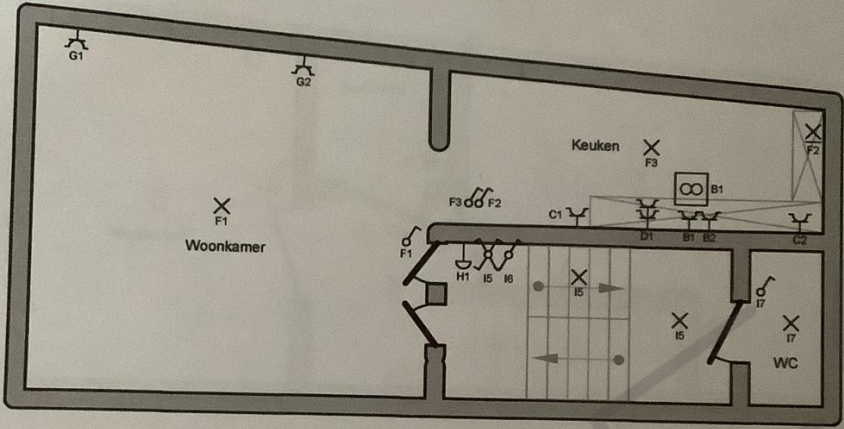

1e Verdieping

Erkend Organisme  
ACEG Brabant / Brussel HQ  
Ringlaan 39  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be

**ACEG**  
Erkend Organisme  
Koen Van de Veire


199

Plaats van de elektrische installatie  
Vandenbussche  
Belgradostraat 57  
9000 Gent

Installateur  
Evitam BV  
Voetbalstraat 109  
9050 Gentbrugge  
GSM: +32 497 75 81 79  
e-mail: evitambvba@gmail.com  
BTW BE 0849.834.420

p. 4/6  
Situatieschema  
2 x 230V ~ 50Hz



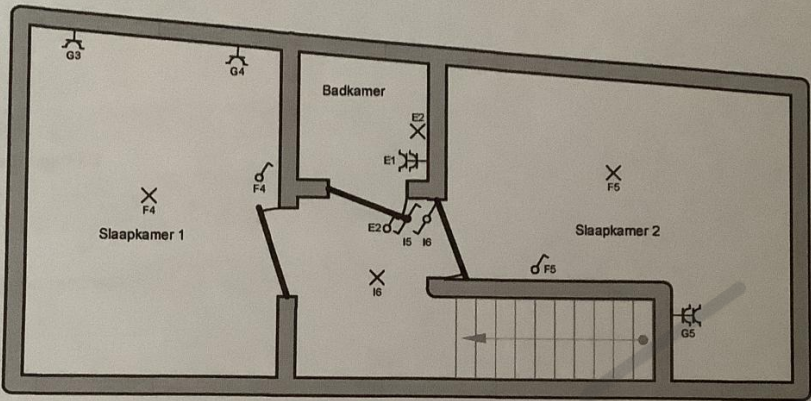

2de Verdieping

Erkend Organisme  
ACEG Brabant / Brussel HQ  
Ringlaan 39  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be

**ACEG** 199  
Koen Van de Veire  
23-09-2021

Plaats van de elektrische installatie  
Vandenbussche  
Belgradostraat 57  
9000 Gent

Installateur  
Evitam BV  
Voetbalstraat 109  
9050 Gentbrugge  
GSM: +32 497 75 81 79  
e-mail: evitambvba@gmail.com  
BTW BE 0849.834.420

p. 5/6  
Situatieschema  
2 x 230V ~ 50Hz

- A** stopcontacten  
berging  
verlichting koer
- B** stopcontacten:  
dampkap keuken
- C** stopcontacten  
keuken
- D** stopcontacten  
slaapkamer 3  
badkamer
- E** stopcontacten en verlichting badkamer
- F** verlichting woonkamer, keuken, slaapkamer 1 & 2
- G** stopcontacten  
woonkamer slaapkamer 1 & 2
- H** deurbel
- I** verlichting garage, inkom, traphal, kelder, berging, toilet
- J** stopcontacten garage berging

Erkend Organisme  
ACEG Brabant / Brussel HQ  
Ringlaan 39  
1853 Strombeek-Bever  
Tel.: 02 880 88 90  
e-mail: info@aceg.be

**ACEG** 1999  
Keen Van de Veire

Plaats van de elektrische installatie  
Vandenbussche  
Belgradostraat 57  
9000 Gent

Installateur  
Evitam BV  
Voetbalstraat 109  
9050 Gentbrugge  
GSM: +32 497 75 81 79  
e-mail: evitambvba@gmail.com  
BTW BE 0849.834.420

p. 6/6  
Lijst Kringen  
2 x 230V ~ 50Hz







