

Zonnepanelen



VINÇOTTE vzw
Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 60 950887

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
 Jan Olieslagerlaan 35, 1800 Vilvoorde
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N360604
Resi code: Z

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk : Installatie : Eigenaar / Uitbater / Beheerder :
Naam, voornaam : D. Heenan Naam, voornaam : Van Der Meulen
Adres : Rue Van der Meulen 39
Post nr. + Stad : 9070 Heusden
BTW nr.: BE 0792075045 Tel. : 1 1 1 1

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI") 0

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
 Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)
 Controlebezoek (6.5.)
 Controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.)
 Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)
 Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)

Afwijkingen Deel 8: Toegepast Niet toegepast

Algemene gegevens elektrische installatie : Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdeler
EAN 5 9 7 9 4 8 8 0 0 0 2 9 4 9 8 9 4 8
kWh meter nr.: 25063700 meterstand dag : 2376 nacht : 2158
Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
Ontworpen voor U_N: mono 230 V 230 V 400 V
Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100
Voedingsleiding hoofdbord : 4 x 16 mm² - Type : VLV
Type aardelektrode : aardingslus pen / baar
Aardverbindingstyp: JT

Metingen - testen - controles - verzegeling :
 Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Verplaatsb. materieel Vast materieel doorsnede Schema's
 Aardingsweerstand : 24.3 Ω Algemeen isolatieniveau : 5 MΩ Controle foutlus Continuïteit (equipot., PE) Jest diff.
Alg. diff. : was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden Schema's en plannen getekend: Ja / Nee


Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken
Nieuwe installatie
 Nihil
Bestaande installatie
 Nihil
Opmerkingen
 Nihil

Besluit :
 De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
 De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór 22.12.2025 door hetzelfde erkend organisme (*)

Agent bezoeker :
Naam : Jan Leender Agent nr. 5749 Datum 22.12.2025
Bijlage(n) : Situatieplan(nen) : Eéndraadsschema(s) :


- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

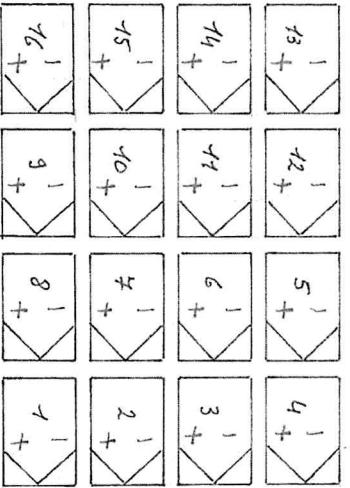

16 panelen Trinasolar 335 Wp = 5360 Wp

1 Omvormer SMA SB 4.0-19V-4+


S.nr: 3008433873

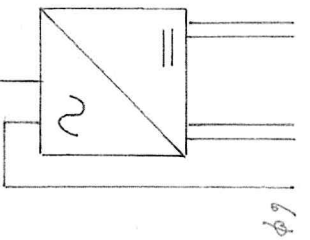

Digitale teller
Automaat 4P 63A

4P
D300
G3A

Afgev. erkend organisme



22-11-2020

Installatie adres

De Von Boven Tradevick
Ter Zeeuw 35
5070 Postdorp - Nieuwelen

Verantw. installatie

De Vervuert Anelie
Ankebeekweg 33
9220 Bevelde
BE0738015055