

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

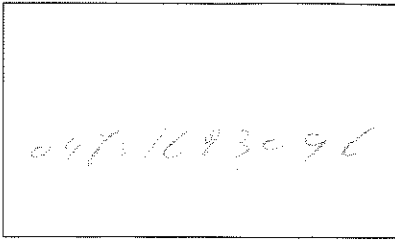

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

VERSLAG NR.: \_\_\_\_\_

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: \_\_\_\_\_

EIGENAAR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 6/11/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vortopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woonw.

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting aan de aard (A)

Bedingskabel hoofdbord: \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type diff. 30 A 3000 V

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT \_\_\_\_\_

Aantal borden: \_\_\_\_\_ ; Aantal eindstroombanen: \_\_\_\_\_ ; RA: 3,4 Ohm; RI tot 300 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

Niet schakel - blyge

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso \_\_\_\_\_

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: \_\_\_\_\_

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aanwezigheid van de stroomverdieler
naam
handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 6/11/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER:  
nr. + naam + handtekening

De directeur,

