



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: **P035122078/4EN**

CN 08225

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☒ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

Resi code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Kurt Quicken	Naam, voornaam : De Klerck - Lieveens
Elekto Ambros	Adres : Vyverhoflaan 97
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : 18200 Sint-Michiels Brugge
BTW nr.: BE 0877659859	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☒ wijziging ☒ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271 bis ☒ Woonruimte
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278 ☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art ☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwaring ☐ Art 276bis : verkoop van een woonruimte	☐ Art ... ☐ Art ☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN 541448820041538312 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. 25945254 meterstand dag : 43780 nacht : 43780 ☐ kWh excl. nacht meter : 43780
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐
	Voedingsleiding hoofdbord : 2 X 10 mm ² - Type : V0B2
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1+1 Aantal eindstroombanen : schema
☒ zie bijlage(n)	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 28 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 71 MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff. >0k		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Geen inbreuken vastgesteld.
☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☐ Nihil	
Opmerkingen	Visum DNB of aangestelde :
☐ Nihil	

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie

voldoet

☒ voldoet niet

aan het AREI.

☒ De bestaande installatie

voldoet

☒ voldoet niet

aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : **Baleine Rudy**

Agent nr. : **3512**

Datum : **25/10/2011**

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema('s) **1**

☐ Eéndraadsschema('s) **1**

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

25/10/2011 (*)

☒ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

☐ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

AMBIENTE

dakisolatie - alg. elektriciteit

Van Larebekelaan 7
8490 Jabbeke

btw. be 0877 659 859
ambiente@euphony.net.be

GSM 0478 26 86 91
FX 050 375 444

Kurt Quicke

Bert Declerck
Vijverhoflaan 97
8200 St-michiels



Lijnschrijving:

VDB1

- 1 -Verliesstroomschakelaar 300mA
- 2 -Verlichting salon + inkom + buiten + traphall + 1^{ste} verdiep
- 3 -Verlichting living + keuken
- 4 -Reserve
- 5 -Stopcont wc boven
- 6 -Voeding transfo bel
- 7 -Transfo
- 8
- 9 -Uitbreiding

VDB2

- 1 - Rolluiken living + keuken
- 2 - Kookplaat
- 3 - Stopcont slaapk3
- 4 - Verlichting berging + garage
- 5 -Stopcont oven + keuken werkblad + frigo
- 6 - Stopcont werkblad keuken
- 7 - Stopcont living
- 8 - Stopcont bureau
- 14 -Badkamer + pomp + cv
- 15 - Boiler keuken
- 16 -Droogkast
- 17 -Wasmachine
- 18 - Verliesstroomsschakelaar 30mA
- A -Stopcont slaapk2 + zolder
- B - Stopcont slaapk1 + slaapk4
- C -Stopcont hall + slaapk3 + slaapk 2
- D - Verlichting zolder + slaapk 4



Rudy BALEINE
Inspecteur Electriciteit
3512

25/10/2014

AMBIENTE
 architectuur - bto - electriciteit
 GSM 0478 72 88 81
 FAX 051 375 444

Van Lierbeekstraat 7
 8490 Joddele
 tel. 057 549 539
 info@ambiente.be

Kurt Quicke

Verantw. uitvoering



Bert Declerck
 Vijverhoflaan 97
 8200 St-michiels

**Afgev. erkend
 organisme**

Verlichting salon,
 inkom, bulten,
 traphall, 1ste
 verdiep

Verlichting living, keuken

reserve

Stopcont wc boven

Voeding transfo bel

Rolluiken living + keuken

Kookplaat

Stopc slaapk 3 + rolluiken

Verlichting berging + garage

Stopc oven + werkblad + frigo

Stopc werkblad keuken

Stopc living

Stopc bureau

Badk + pomp + cv

Boiler keuken

droogkast

wasmachine

Stopc slaapk2 + zolder

Stopcont slp1 en 4


Stopc hall + slaapk3 + slaapk 2

Verlichtng zolder + slaapk 4



Rudy BALEINE
 Inspecteur Electriciteit
 3512

25/10/2014

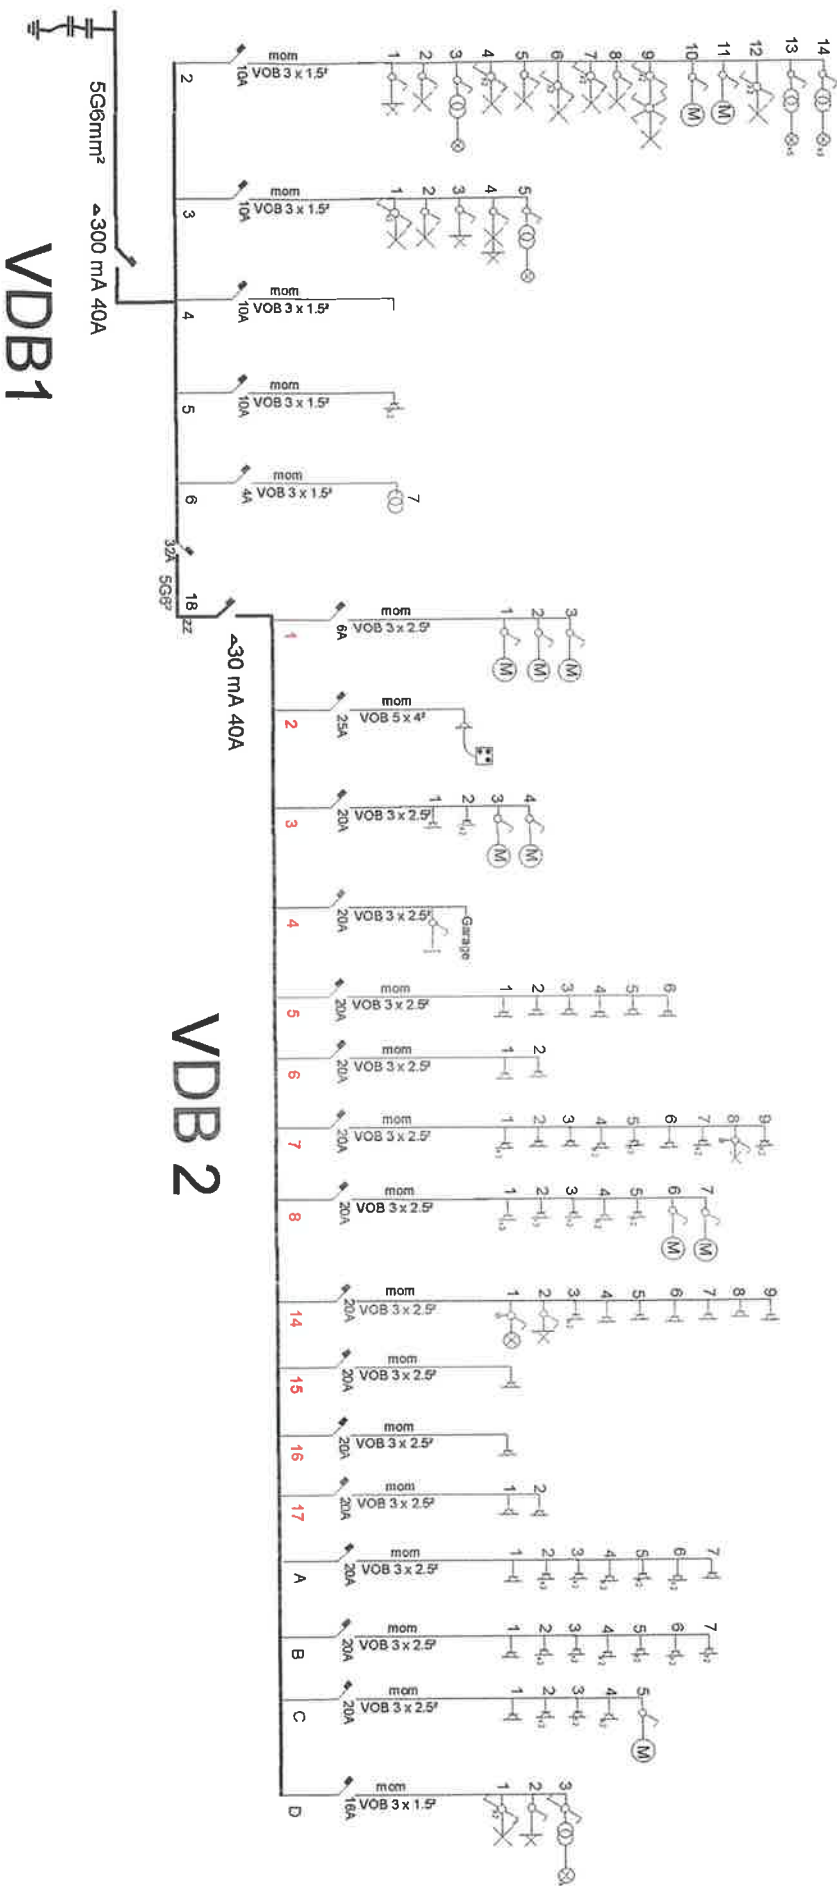



Verantw. uitvoering

[Signature]


Bert Dederck
Vijverhoflaan 97
8200 St-michels

Afgev. erkend
organisme



Rudy BALEINE
Inspecteur Electriciteit
3512

[Signature]

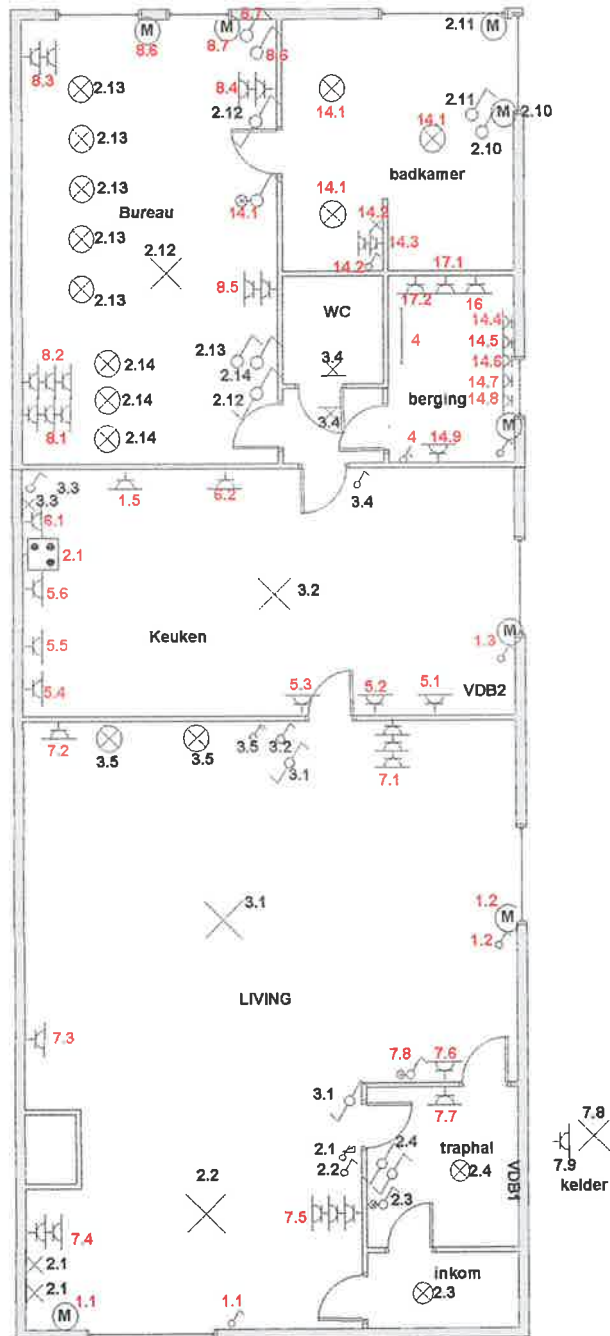




Verantw. uitvoering	Bert Declercq Vijverhoflaan 97 8200 St-michiels	Afgev. erkend organisme
---------------------	---	----------------------------



Rudy BALEINE
Inspecteur Elektriciteit
3512

[Handwritten signature]

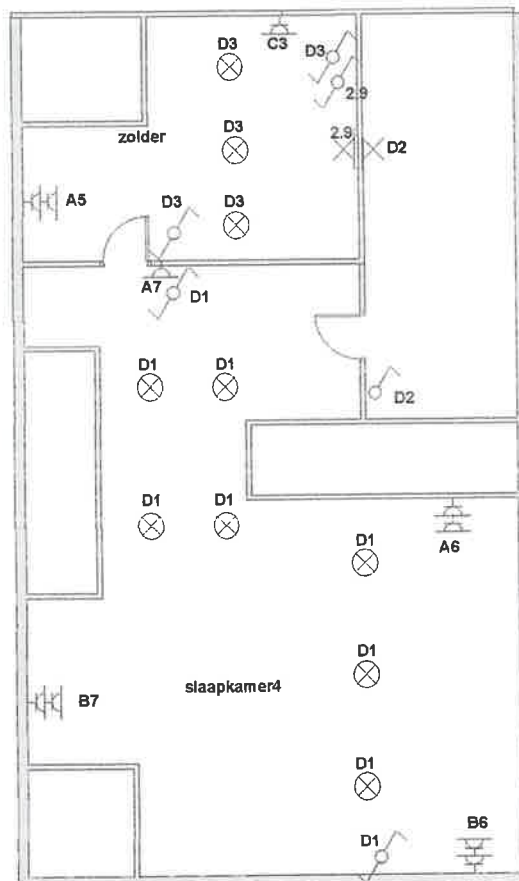



Lijnschrijving:

VDB1

- 1 -Verliesstroomschakelaar 300mA
- 2 -Verlichting salon + inkom + buiten + traphall + 1^{ste} verdiep
- 3 -Verlichting living + keuken
- 4 -Reserve
- 5 -Stopcont wc boven
- 6 -Voeding transfo bel
- 7 -Transfo
- 8
- 9 -Uitbreiding

VDB2

- 1 - Rolluiken living + keuken
- 2 - Kookplaat
- 3 - Stopcont slaapk3
- 4 - Verlichting berging + garage
- 5 -Stopcont oven + keuken werkblad + frigo
- 6 - Stopcont werkblad keuken
- 7 - Stopcont living
- 8 - Stopcont bureau
- 14 -Badkamer + pomp + cv
- 15 - Boiler keuken
- 16 -Droogkast
- 17 -Wasmachine
- 18 - Verliesstroomsschakelaar 30mA
- A -Stopcont slaapk2 + zolder
- B - Stopcont slaapk1 + slaapk4
- C -Stopcont hall + slaapk3 + slaapk 2
- D - Verlichting zolder + slaapk 4