

**ACA VZW**Erkend controle-organisme
Elektrische installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

513201449

Ref: 2019100444

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRUIKNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Vijverhoflaan 97, 8200 SINT-MICHIELS		
Eigendom van:			
Opdrachtgever:	Advenso Ludovic Vigneron, Gistelsteenweg 475, 8490 JABBEKE		
Type lokalen:	Woning	DNB:	/
EAN-code installatie:	541 448 820 041 538 812	Nr. teller:	25 945 254
Installateur:	Advenso, Aartrijksesteenweg 9, 8490 JABBEKE	Tarief:	Dag
BTW-nr.:	BE 0887 165 661	Index:	80238 kWh
Agent-bezoeker:	Matthias Bruns	Uitgereikt te:	/ op /
			Datum onderzoek: 24/10/2019

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001

Type keuring:	Art. 270 Wijziging / Uitbreiding	Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking:
Bijkomende info:	PV-installatie	Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen
Herkeuring op:	2019082923	(net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller)

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	2 x 230V	Max nominale stroom:	40 A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	2X10 mm ²	Type:	VOB		
Aardelektrode:	Niet vast te stellen			Sectie:	/
Hoofddifferentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	300 mA	Aardgeleider:	/
Extra hoofddifferentieel(s):	/			Aantal polen:	2
Bijkomende differentieel - In:	Geen	Gevoeligheid DI :		Aantal polen:	
Extra bijkomende differentieel(s):					
Aantal eindstroombanen:	1	Aantal borden:	1		

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	26,1 Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	+0.5 MOhm	Werking differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Werking differentieel - Foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	In orde				

**Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór:
25 jaar na datum onderzoek ☐ Door hetzelfde organisme (*)**AANTAL BIJLAGEN**
Situatieschema's: Nee
Eendraadsschema's: Schema PV
Plan uitwendige invloeden: NVT
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum van de verdeler:

Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme**
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelegd worden aan de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangebrachte wijziging te vermelden. Iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderworpen worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. (*) De werken, nodig voor de interrukken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



ACA Vzw

Erkend controle-organisme
Elektrische installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

Ref: 2019100444

BIJLAGE – ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens

Bijlage aan verslag nr.:	513201449	Nominale spanning: 2 x 230V
Plaats van het onderzoek:	Vijverhoflaan 97 , 8200 SINT-MICHIELS	
Eigendom van:		
Agent-bezoeker:	Matthias Bruns	Datum onderzoek: 24/10/2019

Vereenvoudigd situatieschema (Art. 276bis) of foto/schema van de (elektrische) installatie



Handtekening aanvrager:


Handtekening agent-bezoeker:



advenso
geeft je energie



EE NDRAADSCHEMA MET MICRO OMVORMER(S)

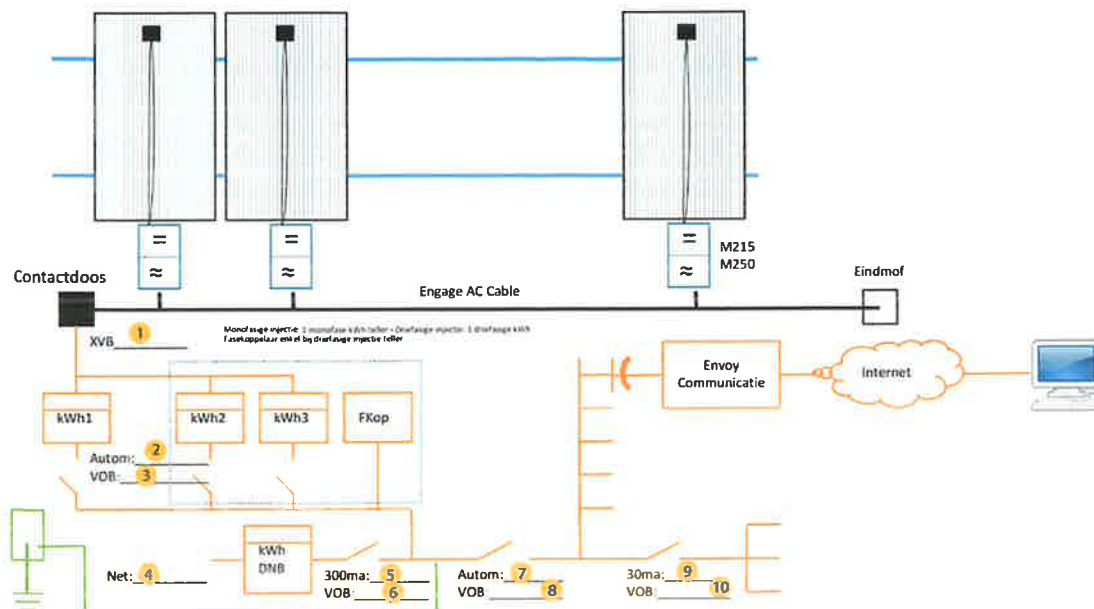

Waarde 1	3G4	Waarde 6	10
Waarde 2	20	Waarde 7	
Waarde 3	10	Waarde 8	
Waarde 4	230	Waarde 9	63
Waarde 5	63	Waarde 10	10

Zonnepaneel : Excellent Glas Folie 305 PERC60 Black

Aantal : 16

Omvormer : M250

Aantal : 16

Max AC :

Serienummer :

String 1 :

String 2:

Installateur

Advenso BVBA

050/70.34.33

Installatiedatum : 22/08/2019

Elektriciën : Lander

Keurder

Bureau:

Keuringsdatum:

24/18/2019
2019100444



ACF VZW - Free-Of-Charge-Organisme
Meerkestratenweg 308 - 3500 Roselare
3510 El. 0474-623-965
Tel. 037620 00 00 - Fax 037620 10 02
info@acfvzw.be - www.acfvzw.be

Eigenaar

Naam: Bert Deklerck

Vijverhoflaan 97

Gemeente: 8200 Sint-Michiels

kWh-teller :

Serienummer 1 :

Serienummer 2 :

Serienummer 3 :

MID gekeurd :

Ja