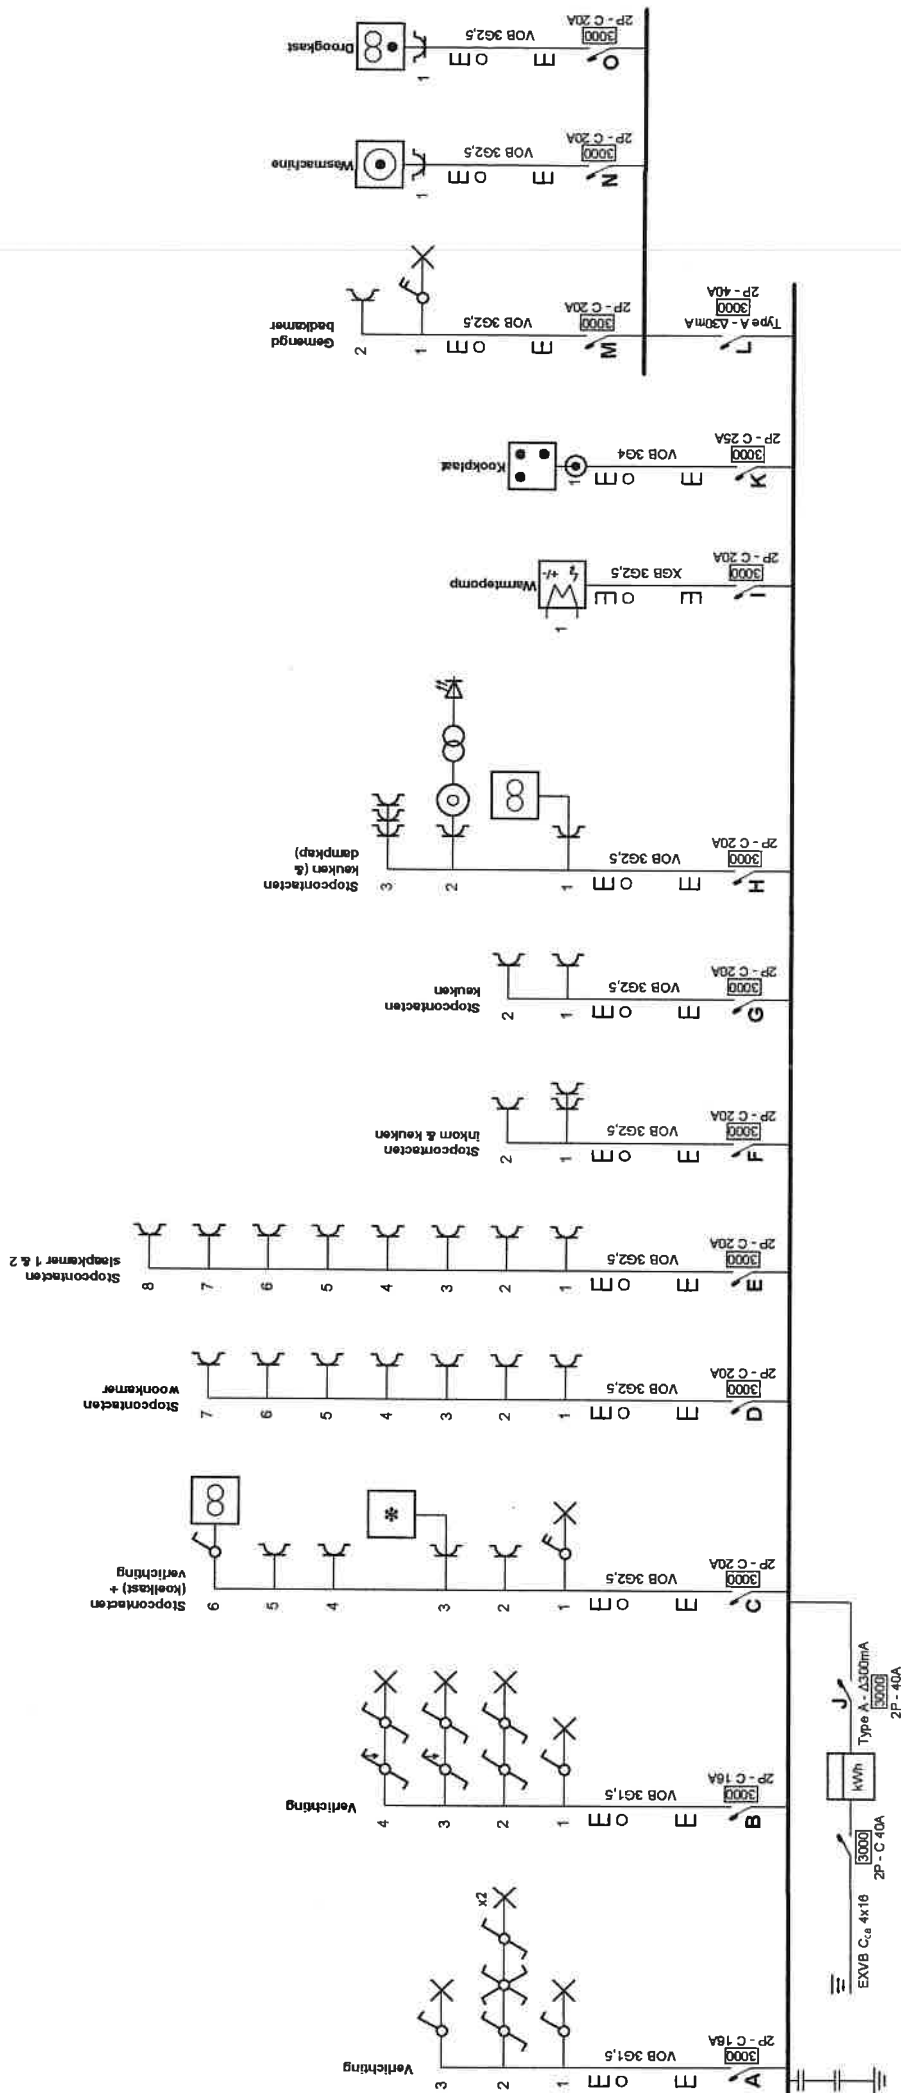


**DENYS JEROEN
PIETER LACHAERTSTRAAT 1
9050 LEDEBERG**

ELECTRICITEITSSCHEMA ' S

**ELECTRO ROZE' J.CL
MOORSELESTRAAT 88
8930 MENEN**

**TELF.056/515901 GSM 0475/491163
EMAIL. Electro.roze@skynet.be
BTW. BE. 527 836 782 REG.NR. 05 26 00**



Plaats van de elektrische installatie

Erik Van Mossevelde
Pleier Lachaertstraat 1
9050 Ledeborg
GSM: 0473 57 60 89
e-mail: erik.vanmossevelde@gmail.com
EAN 541448860008867144

Installateur
Elektro Roze
Moorselestraat 88
8930 Menen
Tel.: 05 651 59 01
BE0527 836 782

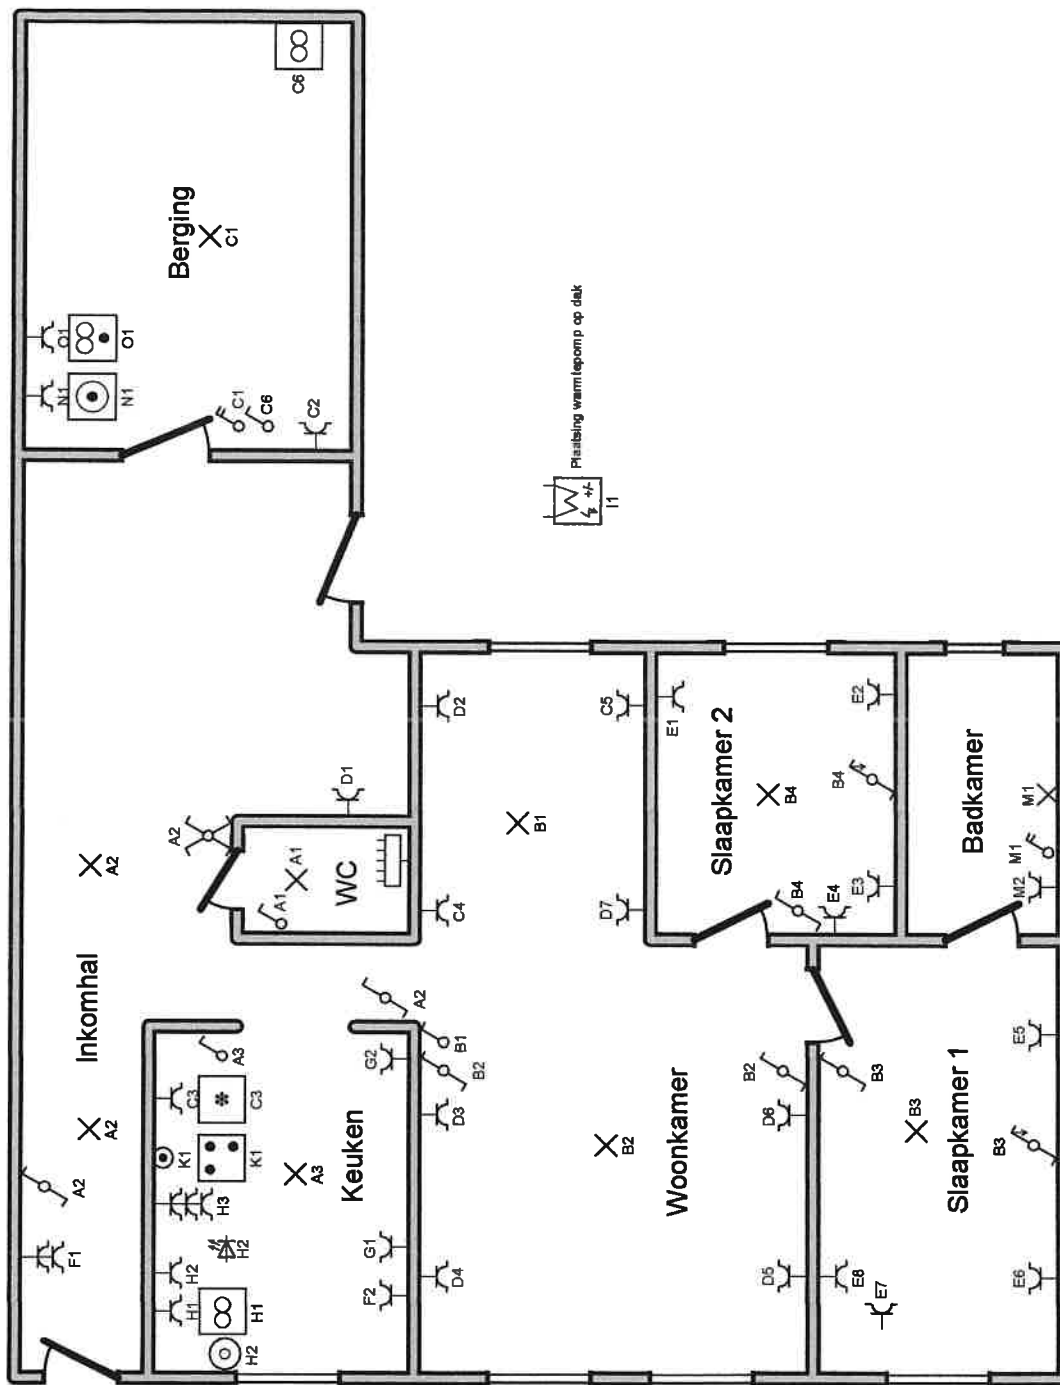
Uitvoeringsdatum: 25/02/2010

p. 1/3
Eendraadschema

Datum: 5/05/2026

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's geactualiseerd door: Jef De Bruyne - BE0760 849 093



Plaatbuis warmtepomp op dak
1

J Hoofdverliesstroomschakelaar 300mA

A Verlichting

B Verlichting

C Stopcontacten (koelkast) + verlichting

D Stopcontacten woonkamer

E Stopcontacten slaapkamer 1 & 2

F Stopcontacten inkom & keuken

G Stopcontacten keuken

H Stopcontacten keuken (& dampkap)

I Warmtepomp

K Kookplaat

L Verliesstroomschakelaar 30mA

M Gemengd badkamer

N Wasmachine

O Droogkast

Plaats van de elektrische installatie
Erik Van Mossevelde
Pieter Lachaertstraat 1
9050 Ledeborg
GSM: 0473 57 60 89
e-mail: erik.vanmossevelde@gmail.com
EAN 541448860008867144

Installateur
Elektro Roze
Moorselestraat 88
8930 Menen
Tel.: 05 651 59 01
BE0527 836 782

Uitvoeringsdatum: 25/02/2010

p. 3/3
Lijst Kringen

Datum: 5/05/2026

2 x 230V ~ 50Hz

Schema's geactualiseerd door: Jef De Bruyne - BE0760 849 093



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitationsetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P32213063 /

N 129637

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: *Electra Bazel*

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: Naam, Voornaam:
Adres:
Ident. Kaart nr.: Post nr. + Stad:
BTW nr.: BE 597.136.18.2 Tel.: / /

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ 1 Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ 2 Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ 3 Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwarend	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☐ 4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN <i>591445860008867149</i>	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht:	☐ kWh excl. nacht meter:	nr.: Meterstand:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100		
	Ontworpen voor U_n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: X <i>16</i> mm ² - Type: <i>Y</i>	☐	
	Algemene differentieelstroominrichting: A / mA	Aantal borden:	Aantal eindstroombanen: <i>13</i>
	☒ Zie bijlage		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☐ Rechtstreekse aanraking ☐ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☐ Materieel ☐ I>/doorsnede ☐ Schema's
☐ Aardingsweerstand: Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: *1* M Ω ☒ Controle foutlus ☐ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB: Naam:
Bestaande installatie		
☐ Nihil		
Opmerkingen	<i>Kenteken en identificatie met de installatie</i>	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☐ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór *13/11/2010* (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Voor de directeur generaal: Handtekening

Naam: *W. V. S.* Agent nr.: *522* Datum: *11/11/2010*

Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema('s) ☐ Eéndraadsschema('s) ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 3226-3123 / 1

N 129637

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Electro Base

Verantwoordelijke voor de werken:		Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: <u>Electro Base</u>	Naam, Voornaam: <u>Benjamin Lachaux</u>	Adres: <u>3200 Lecluse</u>	
Ident. Kaart nr.:	Post nr. + Stad: <u>3200 Lecluse</u>	Tel: <u>011 21 11 11</u>	
BTW nr.: BE <u>597.536.76.7</u>			

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271bis	☒ 1 Wooneenheid
☐ Art 271 ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☐ 2 Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	☐ 3 Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 ☐ verzwarende ☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid	☐ Art	☐ 4 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN <u>591445860008867144</u> ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: Meterstand dag: nacht: ☐ kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐
Beschrijving installatie ☒ Zie bijlage	Voedingsleiding hoofdbord: X mm ² - Type: <u>2x2.5</u>
	Algemene differentieelstroominrichting: A / mA Aantal borden: Aantal eindstroombanen: <u>13</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☒ Toestellen ☐ Materieel ☐ I-/doorsnede ☐ Schema's
☐ Aardingsweerstand: Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: <u>1</u> M Ω ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen	<u>Keurmerk en verzegeling niet aanwezig</u>	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 1.1.3.12035 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

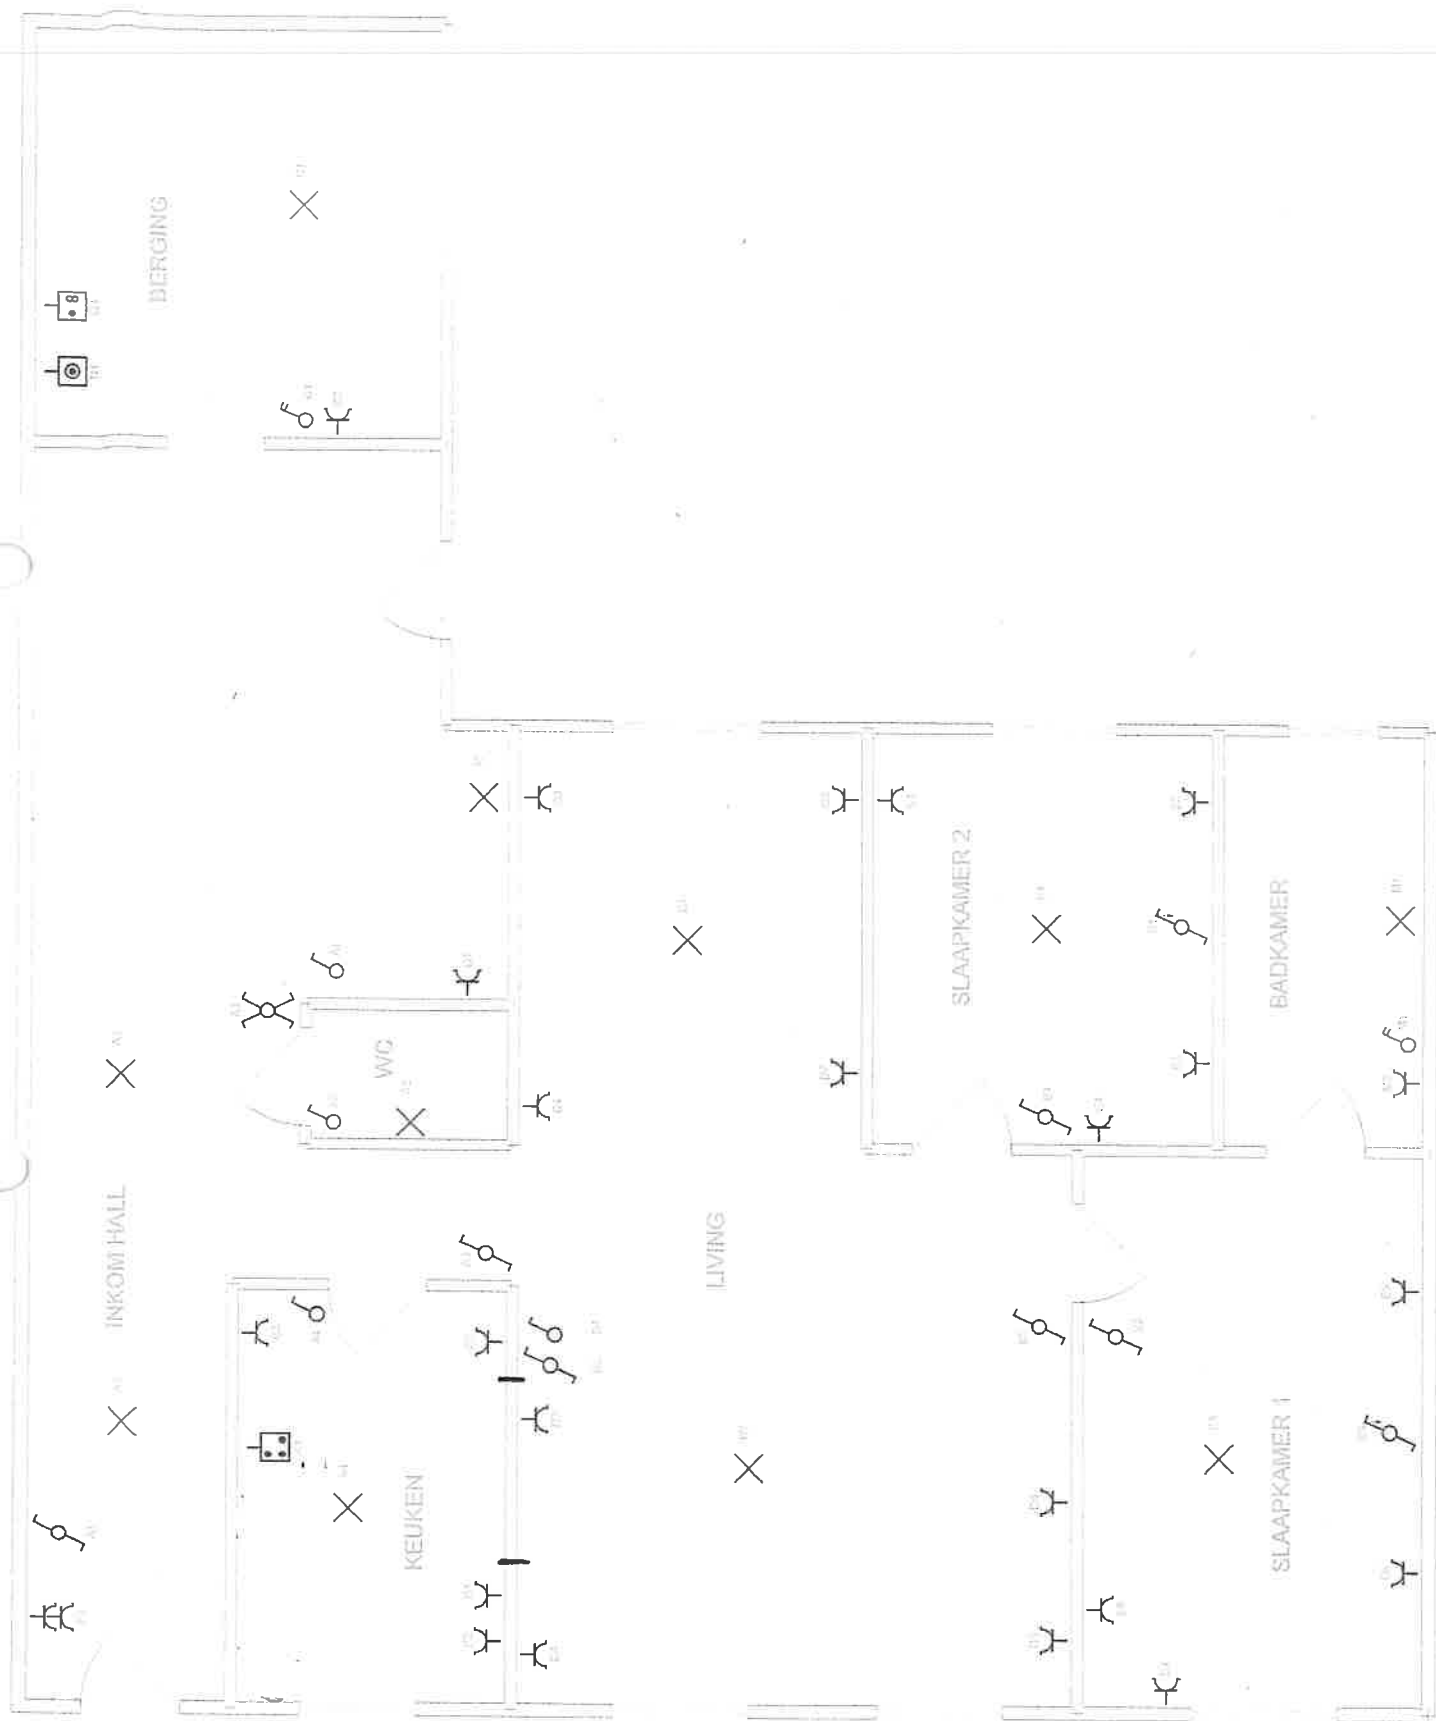
(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

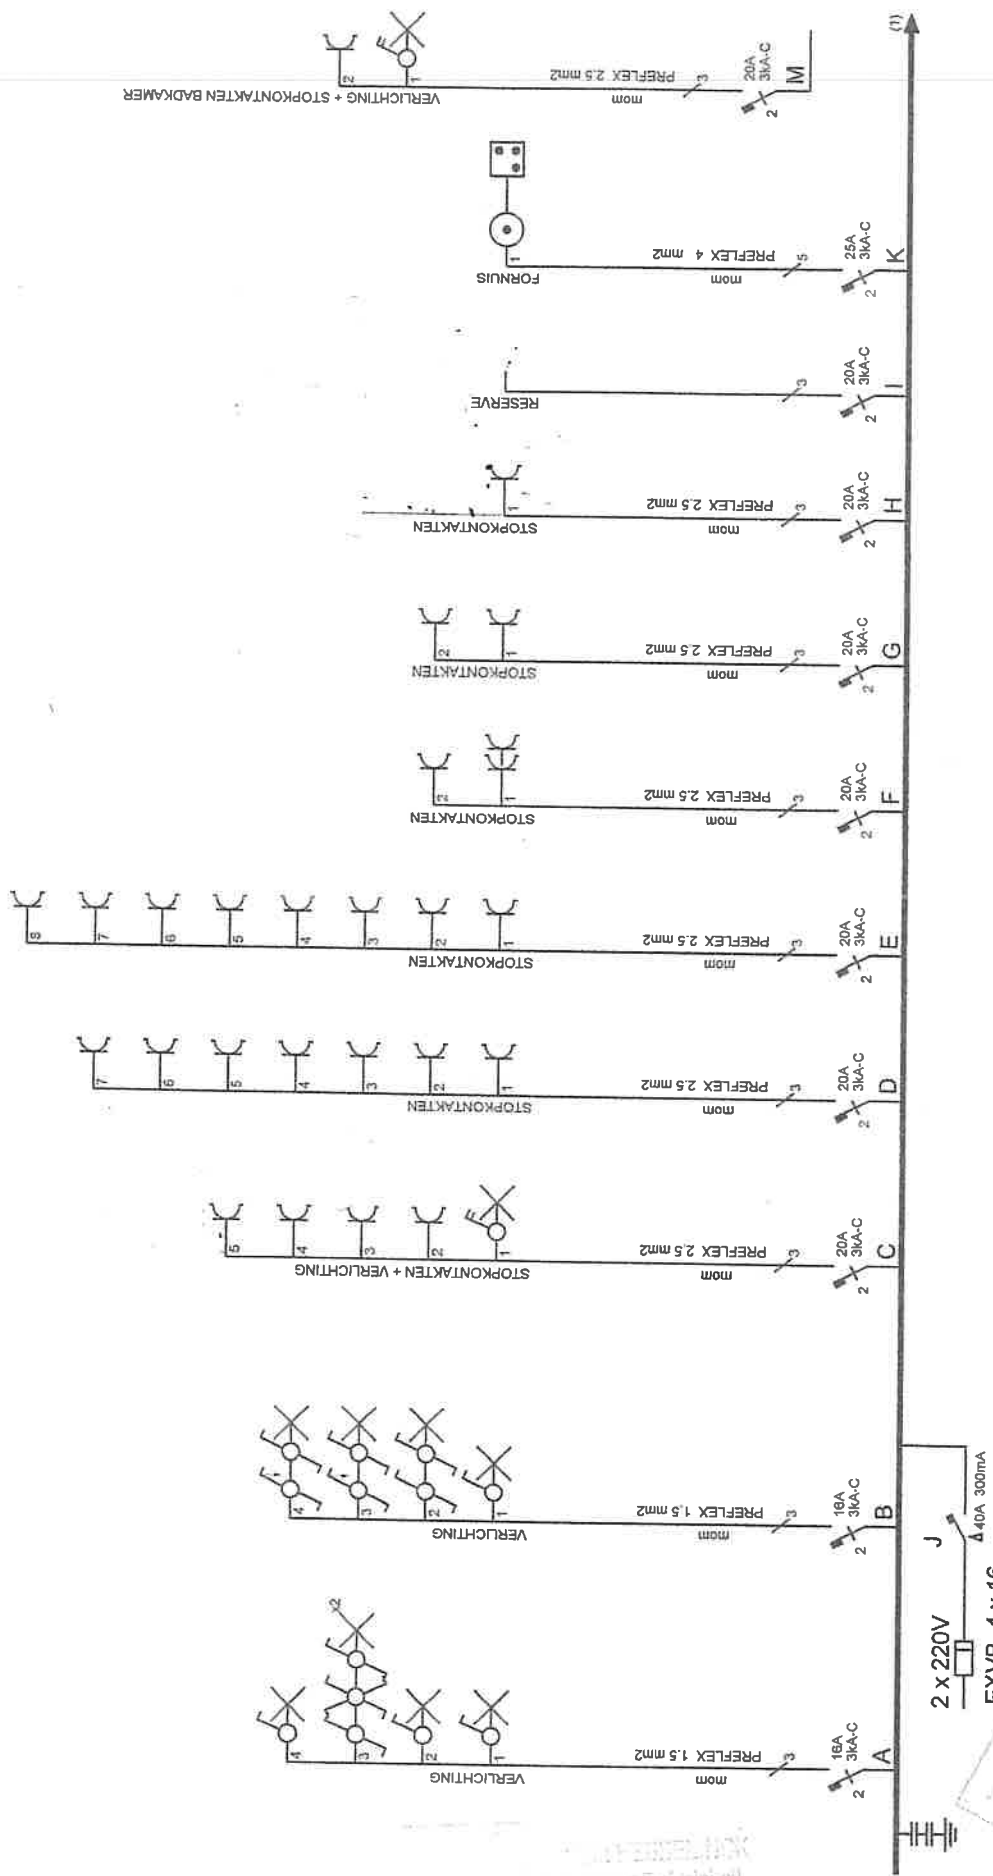
Naam: L. Veldh Agent nr.: 322 Datum: 1.1.3.1.2010
Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s): ☐ Einddraadsschema(s): ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

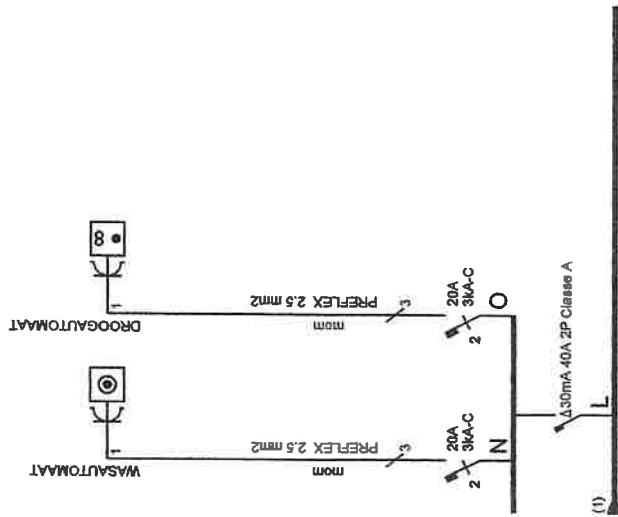
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



HERTELINCK
Bouwen & Verhuizen
3820



Elektro Roze Tel: 056/51.59.01 Moorselestraat 88 BTW: 0527.836.782 8930 Menen	
Afschakelaar 2000	Afgev. erkend organisme 17-1-03 120910
Klant DENYS JEROEN PIETER LACHAERTSTRAAT 1 9050 LEDEBERG	Verantw. uitvoering 25-1-02 120910



Afgev./erkend organisme
17 / 03 / 2010

Klant
DENYS JEROEN
PIETER LACHAERTSTRAAT 1
9050 LEDEBERG

Verantw. uitvoering
15 / 02 / 2010

[Handwritten signature]

Elektro Roze




Tel: 056/51.59.01
Moorselestraat 88

BTW: 0527.836.782
8930 Menen













A. ALGEMEENHEDEN

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Gelijkstroom		Wisselstroom Algemeen symbool
1 	Eénfazige wisselstroom	3 	Driefazige wisselstroom




B. ELEKTRISCHE TOESTELLEN

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Algemene voorstelling: van een bord, van een verdeelkast		Voorbeeld van een bord, of van een verdeelkast met 5 leidingen
	Doos of inbouwdoos Algemeen symbool		Verbindingsdoos Aftakdoos Aansluitdoos
	Aftakkast		Aardingsstrip

C. ELEKTRISCHE LEIDINGEN

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Leiding, algemeen symbool		Ondergrondseleiding
	Luchtleiding		Leiding in een buis
	Voorbeeld van een bundel met 6 buizen		Leiding in een wand
	Leiding op een wand		Leiding geplaatst in een buis in een wand
	Twee leidingen		n leidingen n = het aantal leidingen
	Leiding met 3 geleiders		
	Leiding met n geleiders Opmerking: n geeft altijd het totaal aantal geleiders, inbegrepen de eventuele nulgeleiders en de beschermingsgeleiders		
	VVB- kabel met 4 geleiders met een sectie van 4 mm² geplaatst in een buis in de wand Opmerking: inbegrepen de eventuele nulgeleider en de beschermingsgeleider		
	Buis in een wand met 3 CRVB- geleiders met een sectie van 2,5 mm².		
	VVB- kabel met 3 geleiders met een sectie van 2,5 mm² geplaatst op een wand		
	Buis in een wand met 4 VOB- geleiders met een sectie van 2,5 mm²		

D. BESCHERMINGSTOEESTELLEN

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Smeltveiligheid		Smeltveiligheid met een nominale stroomsterkte van 16 amp.
	Automatische differentieel- Stroominrichting $\Delta I_n = 300 \text{ mA.}$		Kleine automatische schakelaar maat 22 (gewoon 20 A. vermelden)
	Automatische schakelaar of uitschakelaar. De hoofdletters naast dit teken, geven de werkingwijze van de uitschakelaar aan. Men gebruikt voor dit doel: de letter M voor het uitklinkmechanisme werkende bij maximum stroom de letter O voor het uitklinkmechanisme werkende bij gebrek aan spanning de letter + voor de automatische differentieelstroominrichtingen met intensiteitsrelais Als de uitschakelaar voorzien is van van verscheidene uitklinkmechanismen die onder verschillende omstandigheden werken, scheidt men de overeenkomende opschriften door het teken +, het aantal polen, beschermd door de uitklinkmechanismen, wordt als kenmerk aangegeven.		
	Voorbeeld : Driepolige uitschakelaar voorzien van 2 uitklinkmechanismen werkende bij maximumstroom en een uitklinkmechanisme werkende bij gebrek aan spanning.		
	Aardelectrode, aardinrichting		

E. SCHAKELAARS

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Schakelaar: Algemeen symbool		Schakelaar met verklikkerlamp. De lamp brand altijd en dient om de schakelaar in het duister terug te vinden.
	Enkelpolige schakelaar met vertraagde opening		Tweepolige schakelaar
	Driepolige schakelaar		Enkelpolige omschakelaar Dubbele aansteking: om twee stroombanen afzonderlijk te sluiten of te openen op één enkele plaats.
	Enkelpolige wisselschakelaar, dubbel richting. om een stroombaan te openen of te sluiten op twee plaatsen		Tweepolige wisselschakelaar dubbel richting
	Kruisschakelaar Laat toe een stroombaan te openen of te sluiten op een willekeurig aantal plaatsen in combinatie met twee wisselschakelaars op de twee uiteinden.		Enkelpolige schakelaar met signalisatielamp. De lamp brandt als het toestel, dat door deze schakelaar bediend wordt werkt.




E. SCHAKELAARS

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Dimmer		Enkelpolige trekschakelaar
	Drukknop		Drukknop met verklikkerlamp Om de drukknop in het duister terug te vinden
	Drukknop met afgeschermd toegang (te breken ruit)		Minuterie
	Schakelklok Tijdschakelaar		Impulsschakelaar
	Thermostaat		Rondecontrole of elektrische slotvergrendeling.

D. STOPCONTACTEN

Symbol	Beschrijving	Symbol	Beschrijving
	Stopcontact Algemeen symbool		Meervoudige stopcontact (voor drie stekkers)
	Half waterdicht, waterdicht of hermetisch stopcontact		Stopcontact met contact voor beschermingsgeleider
	Stopcontact met kinderbescherming		Stopcontact met contact voor beschermingsgeleider en kinderbescherming
	Stopcontact met tweepolige schakelaar		Stopcontact met tweepolige vergrendelingschakelaar
	Stopcontact met beschermingstransformator bv. stopcontact voor scheerapparaten		

G. VERBRIJKTOSTELLEN

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Aansluitpunt voor verlichtingstoestel voorgesteld met toevoerleiding. Lichtpunt		Aansluitpunt voor wandverlichtingstoestel
	Fluorescentiearmatuur Algemeen symbool		Armatuur met 3 fluoriserende buislampen
	Projector Algemeen symbool		Projector met weing divergerende lichtbundel (fspot- of zoeklicht)
	Projector met divergerende lichtbundel (floodlicht, bundellicht)		Verlichtingsarmatuur met ingebouwde enkelpolige schakelaar
	Noodverlichtingstoestel aangesloten op een speciale stroombaan		Autonoom noodverlichtingstoestel
	Voorschakeltoestel voor ontladingslamp dat enkel gebruikt wordt wanneer dergelijk toestel niet is ingebouwd		Bel
	Zoemer		Hoorn
	Sirène		Horloge
	Moederklok		Elektrisch deurslot
	Ventilator (voorgesteld met voedingsleiding)		Verwarmingstoestel
	Verwarmingstoestel met accumulatie		Verwarmingstoestel met accumulatie en ingebouwde ventilator
	Boiler		Boiler met accumulatie
	Vast elektrhuishoudelijk toestel Algemeen symbool		Kookfornuis
	Microgolfoven		Elektrische oven

NEDERLANDSE ELEKTRICITEIT			
REGLEMENT - BEHEER - MINISTERIEEL BESLUIT VAN 27-07-1981			
SYMBOLISCHES SYMBOLEN VOOR HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES			
G. VERBRUIKSTEDEDELLEN			
Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Wasmachine		Droogkast
	Vaatwasmachine		Koelkast
	Diepvriezer		Motor
	Transformator		KWH- teller

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

A.R.E.I

ART. 269 HOOFDSTUK V

Algemene voorschriften door personen na te leven ,
plichten van de eigenaar , beheerder of verhuurder van een huishoudelijke
elektrische installatie .

De eigenaar , beheerder of de eventuele huurder van een huishoudelijke elektrische installatie , moet het dossier van de elektrische installaties in zijn bezit houden overeenkomstig de beschikkingen , vastgelegd door de Minister die energie onder zijn bevoegdheid heeft .

De eigenaar , de beheerder en eventueel de huurder van een elektrische installatie moet zorgen :

1. voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud ;
2. dat de geschikte maatregelen getroffen worden opdat de voorschriften van het huidig reglement op ieder ogenblik nageleefd worden ;
3. dat de directie " Elektrische Energie " van het ministerie van Economische Zaken onmiddellijk gewaarschuwd wordt bij ongelukken waarvan personen het slachtoffer zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan de aanwezigheid van elektrische installaties .