



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitationzetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.:

N 059350

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager:

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: <u>Buyse P</u>	Naam, Voornaam: <u>L. Broekhaert</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Willemsstraat 41</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: <u>Postale</u>
	Tel:

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☒ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid			☐ Art	☐ Art	☐ ④ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN:	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	Meterstand dag:	nacht:
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐		☐ kWh excl. nacht meter:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐		Type aardelektrode:
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐		☐ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X mm ² - Type:		☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>30.0</u> mA	Aantal borden:	Aantal eindstroombanen:
☐ Zie bijlage	<u>zie schema's</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ /doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>18</u> Ω	☐ Algemeen isolatieniveau: <u>20</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	<u>geen</u>	Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☐ Nihil		
Inbreuken	<u>geen</u>	Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen		Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 8.7.2009 (*)

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Leey Agent nr.: 410 Datum: 8.7.2009
Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s): ☐ Eéndraadsschema(s): ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening


Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.




Buyse Paul.
Witte stw. 48
Oosterele

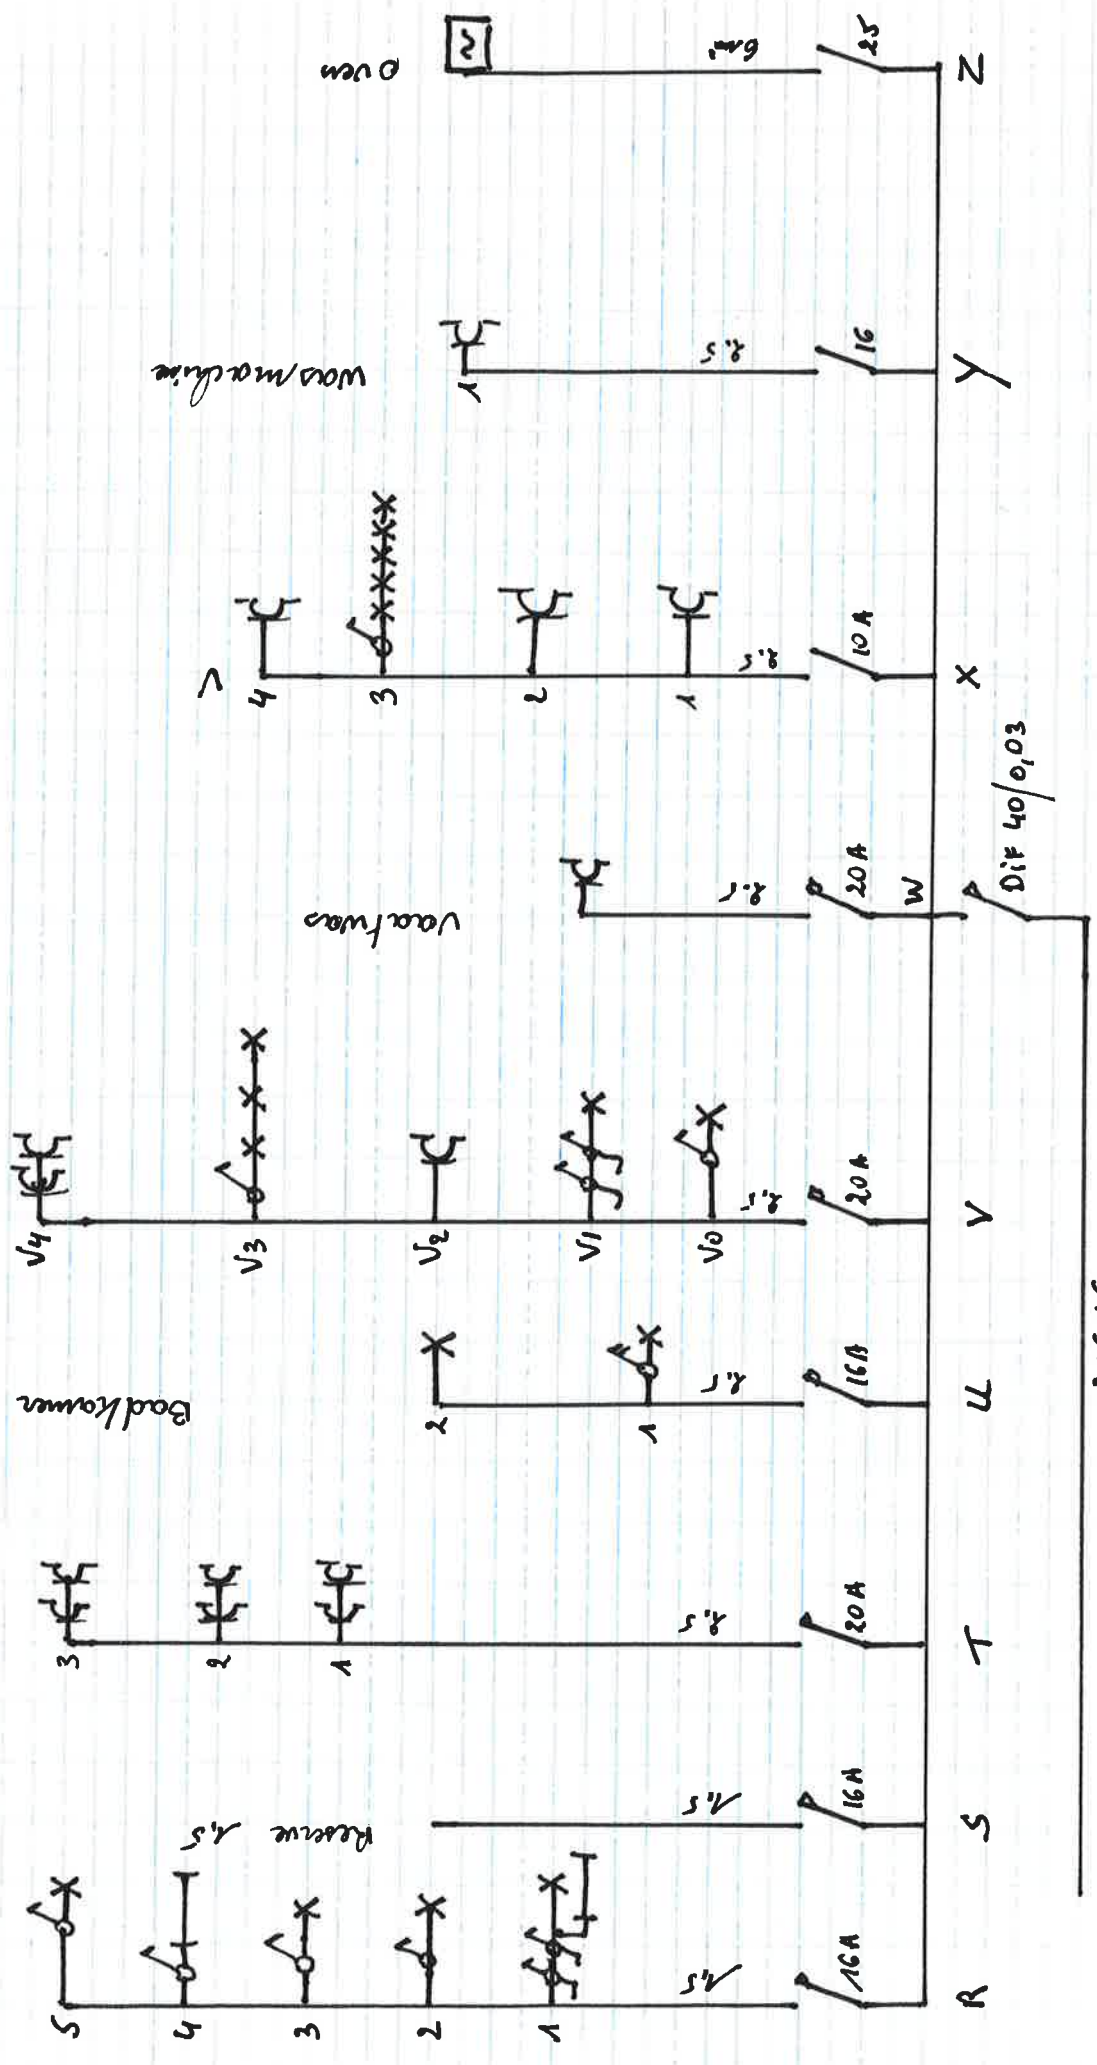


voor Vinçotte

[Signature]

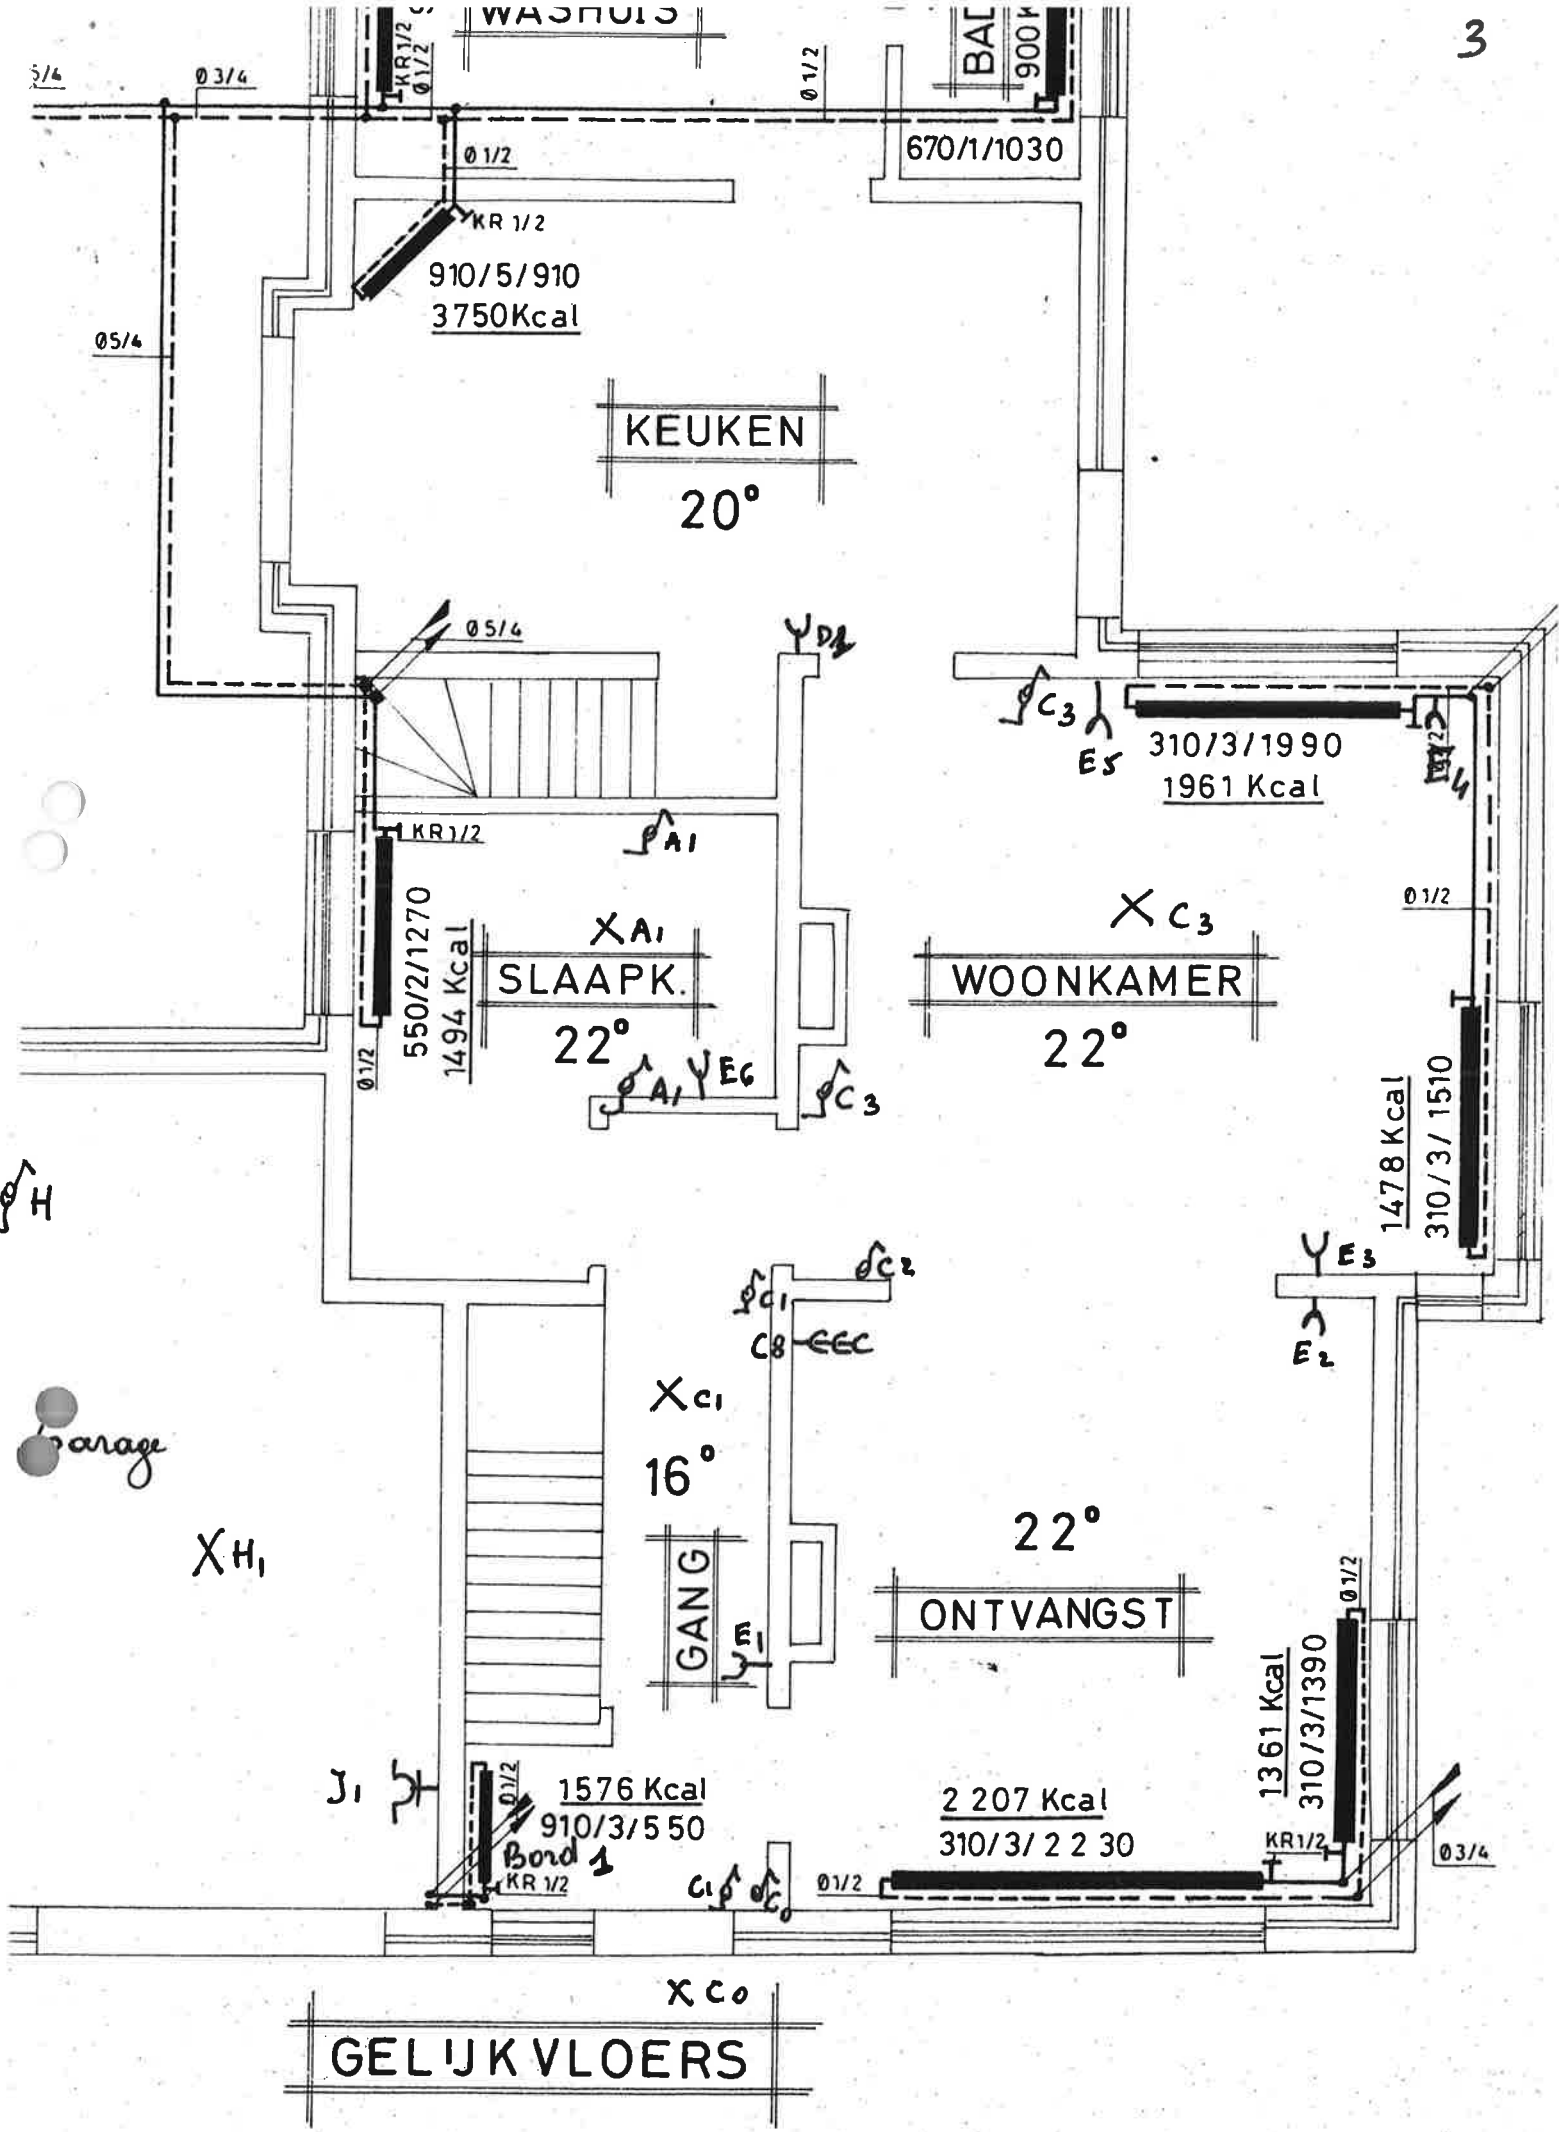

ann. BUYSC PAUL
Wetterse steen 43
Gostersee.
Tel: 09 / 3625524
Fax: 09 / 3624713
SSM: 0479 / 296216

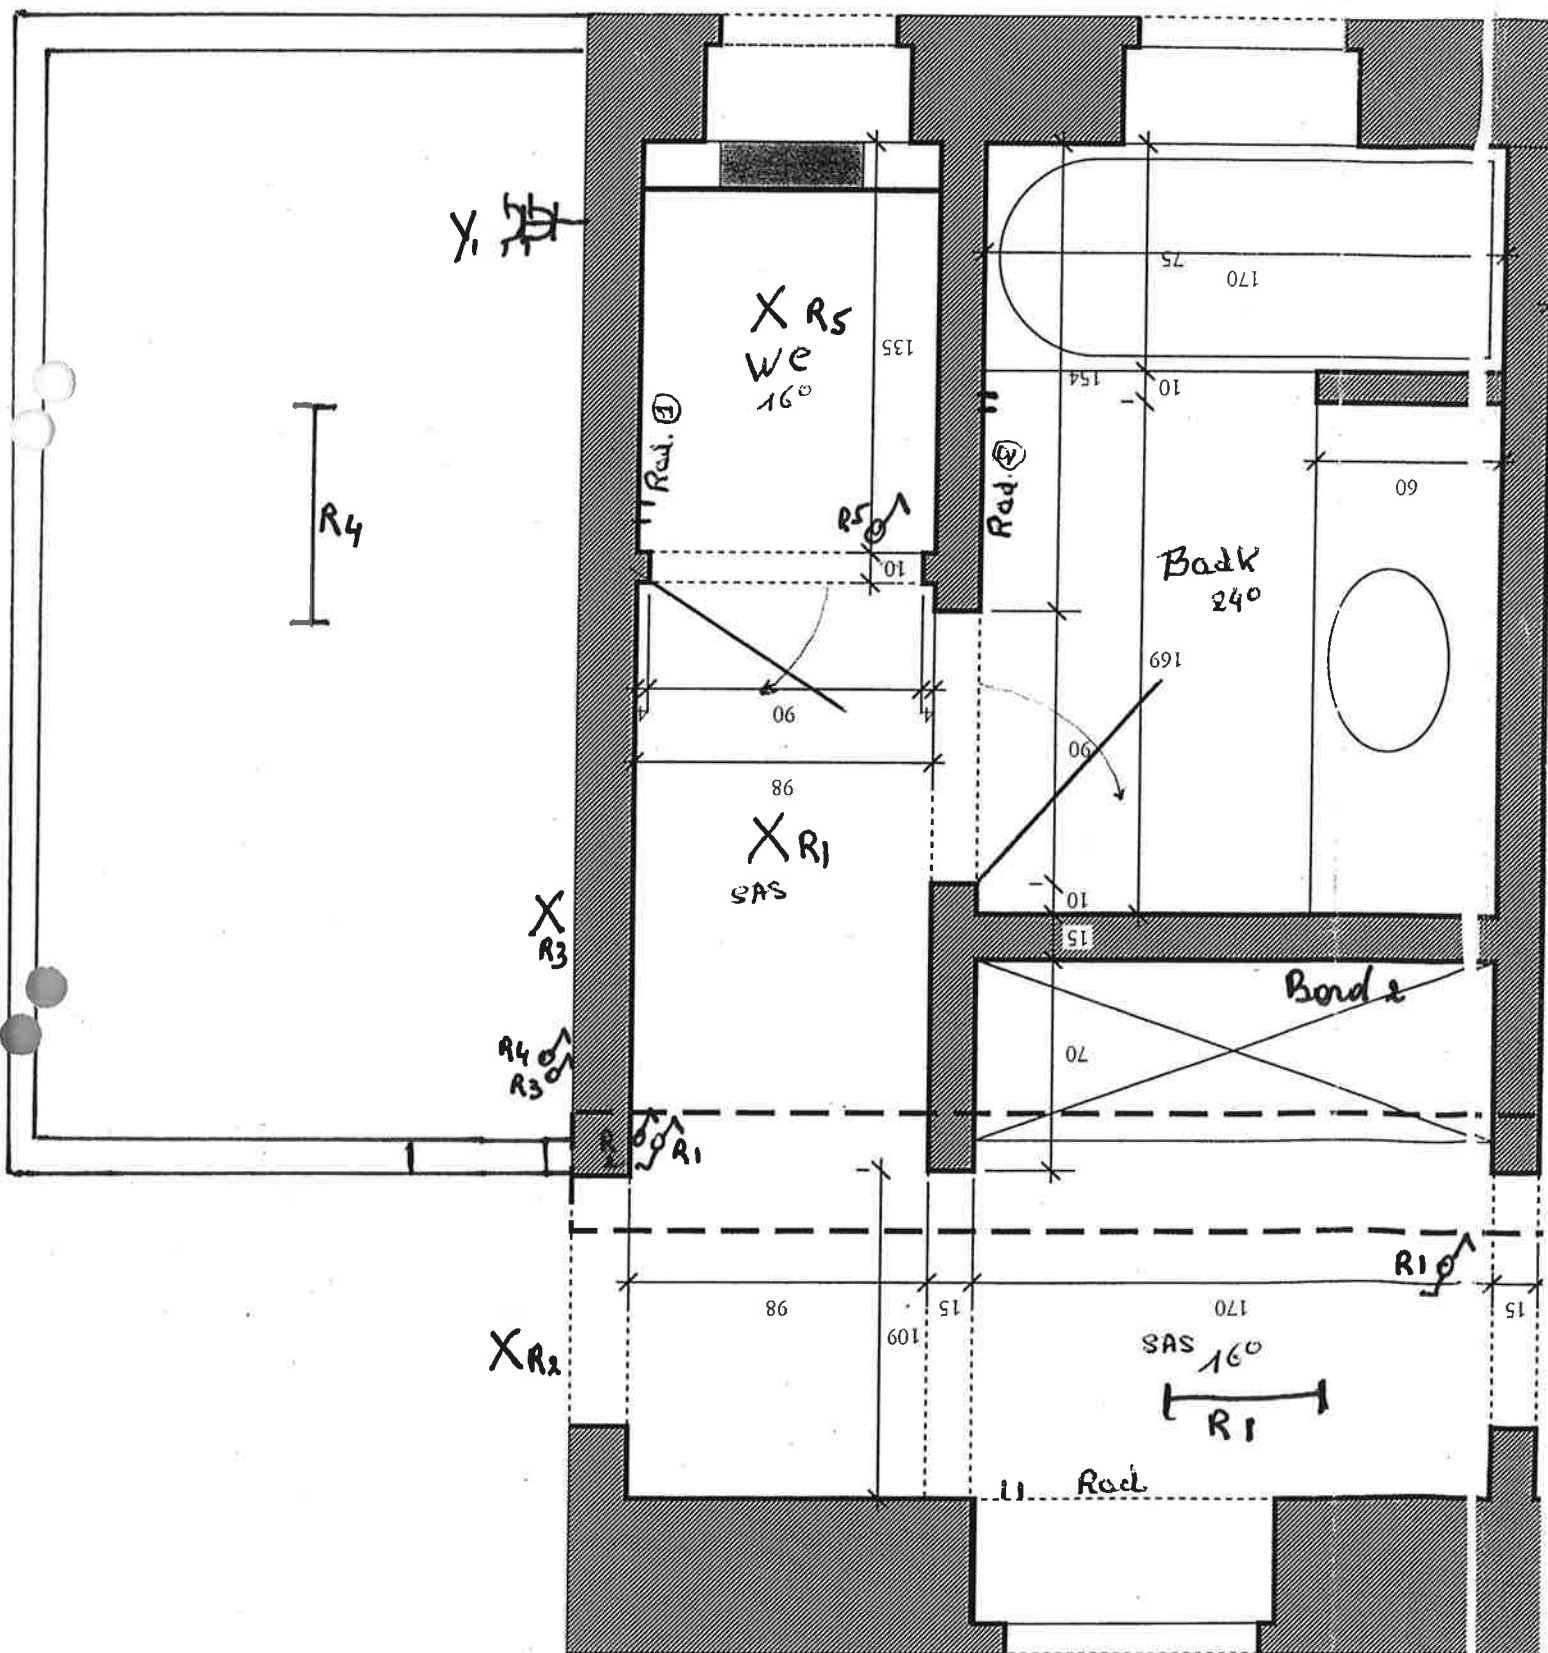

Hand-drawn schematic diagram of a power system. The diagram shows a horizontal line representing a transmission line or busbar. Key components and labels include:

- Top Left:** A fault labeled $X F_5$ with the text "spot fault" below it.
- Top Center:** A transformer labeled "Wiring I" with a square symbol above it.
- Top Right:** A dashed box containing the text "F4 CV".
- Bottom Left:** A fault labeled $X F_2$.
- Bottom Center:** A fault labeled F_4 with a lightning bolt symbol.
- Bottom Center-Right:** A fault labeled F_3 with a lightning bolt symbol.
- Bottom Right:** A fault labeled F_2 with a lightning bolt symbol, and further right, a fault labeled F_5 with a lightning bolt symbol and $X F_5$ next to it.

