Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 89471
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: stein@deschacht.be

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 5304541
Voorl. verslagnr.:
Datum: 20/12/2019

Klant / Opdrachtgever:
DE SCHACHT STEIN
ERKEGEMSTRAAT 53
8020 OOSTKAMP

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: app.08 **Aard installatie::** nieuwe **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: LICHTERVELDESTRAAT 53 TORHOUT 8820
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 86/270
Datum onderzoek: 13/12/2019 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 31/12/2044 **Onderzoeker:** DEMURIE KRIS
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** Nog te plaatsen **Stand I :** - **Stand II -**
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** - **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** bestaand **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** bestaand mm²
Aardelektrode: **type:** lus **sectie:** 35 mm² **spreidingswaarde:** 3.1 Ohm
Diff. schak.: **algemene:** 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende diff.:** 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 28 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ **zie schema in bijlage** ■ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐ ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 12

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N 1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
3. Bij een keuring "verkoop wooneenheid" volgens AREI art. 276 bis dienen verkoper en koper verplichtingen na te komen. Lees meer hierover via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2018/Informatienota_overdracht_eigendom.pdf

Geen inbreuken.

BESLUIT

■ De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes


controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

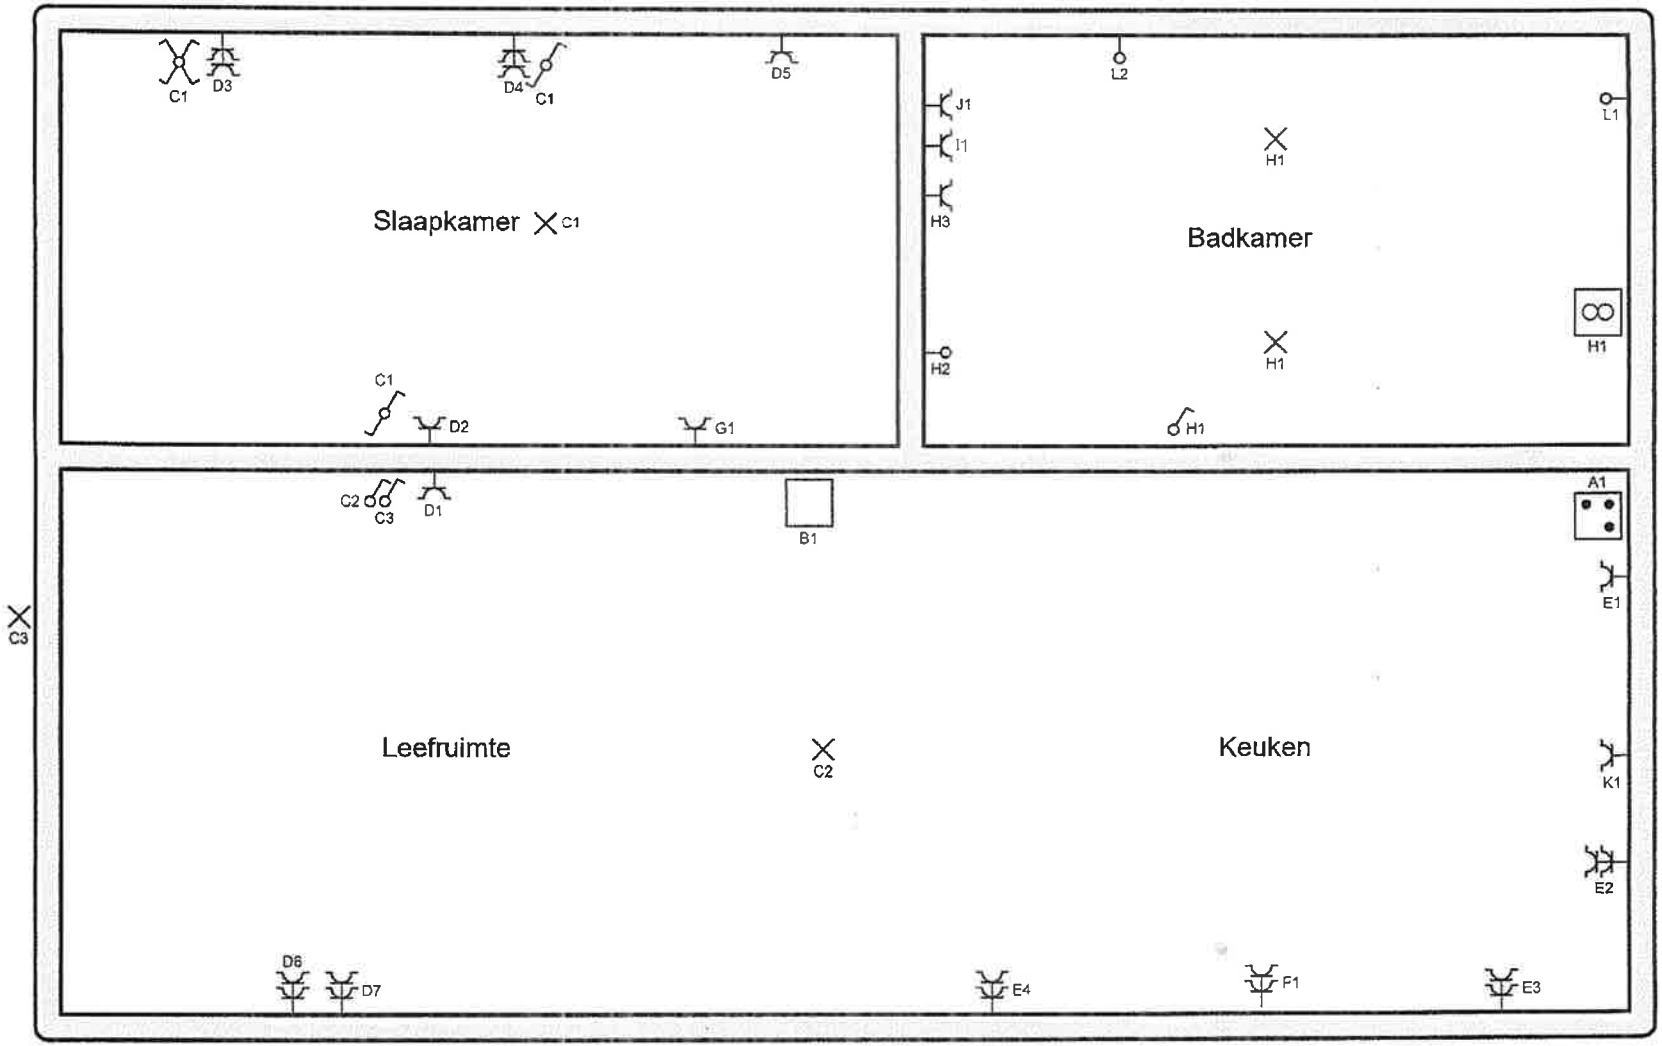

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Decoratie Thuyn NV
Lichterveldestraat 53 Bus 0.9
8820 Torhout

Algemene Elektriciteitswerken
Stein De Schacht bvba
Erkegemstraat 53
9920 Oostkamp
0474 66 35 69
www.steindeschacht.be
verlichting - domotica - automatisatie - camerabewaking

p. 3/4
Situatieschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

A Kookfornuis

B Accumulator

C Verlichting

D Slaapkamer en leefruimte

E Keuken en leefruimte

F Oven en frigo

G Convector slaapkamer


H Badkamer

I Wasmachine

J Droogkast

K Vaatwas

L Boiler en handdoekdroger

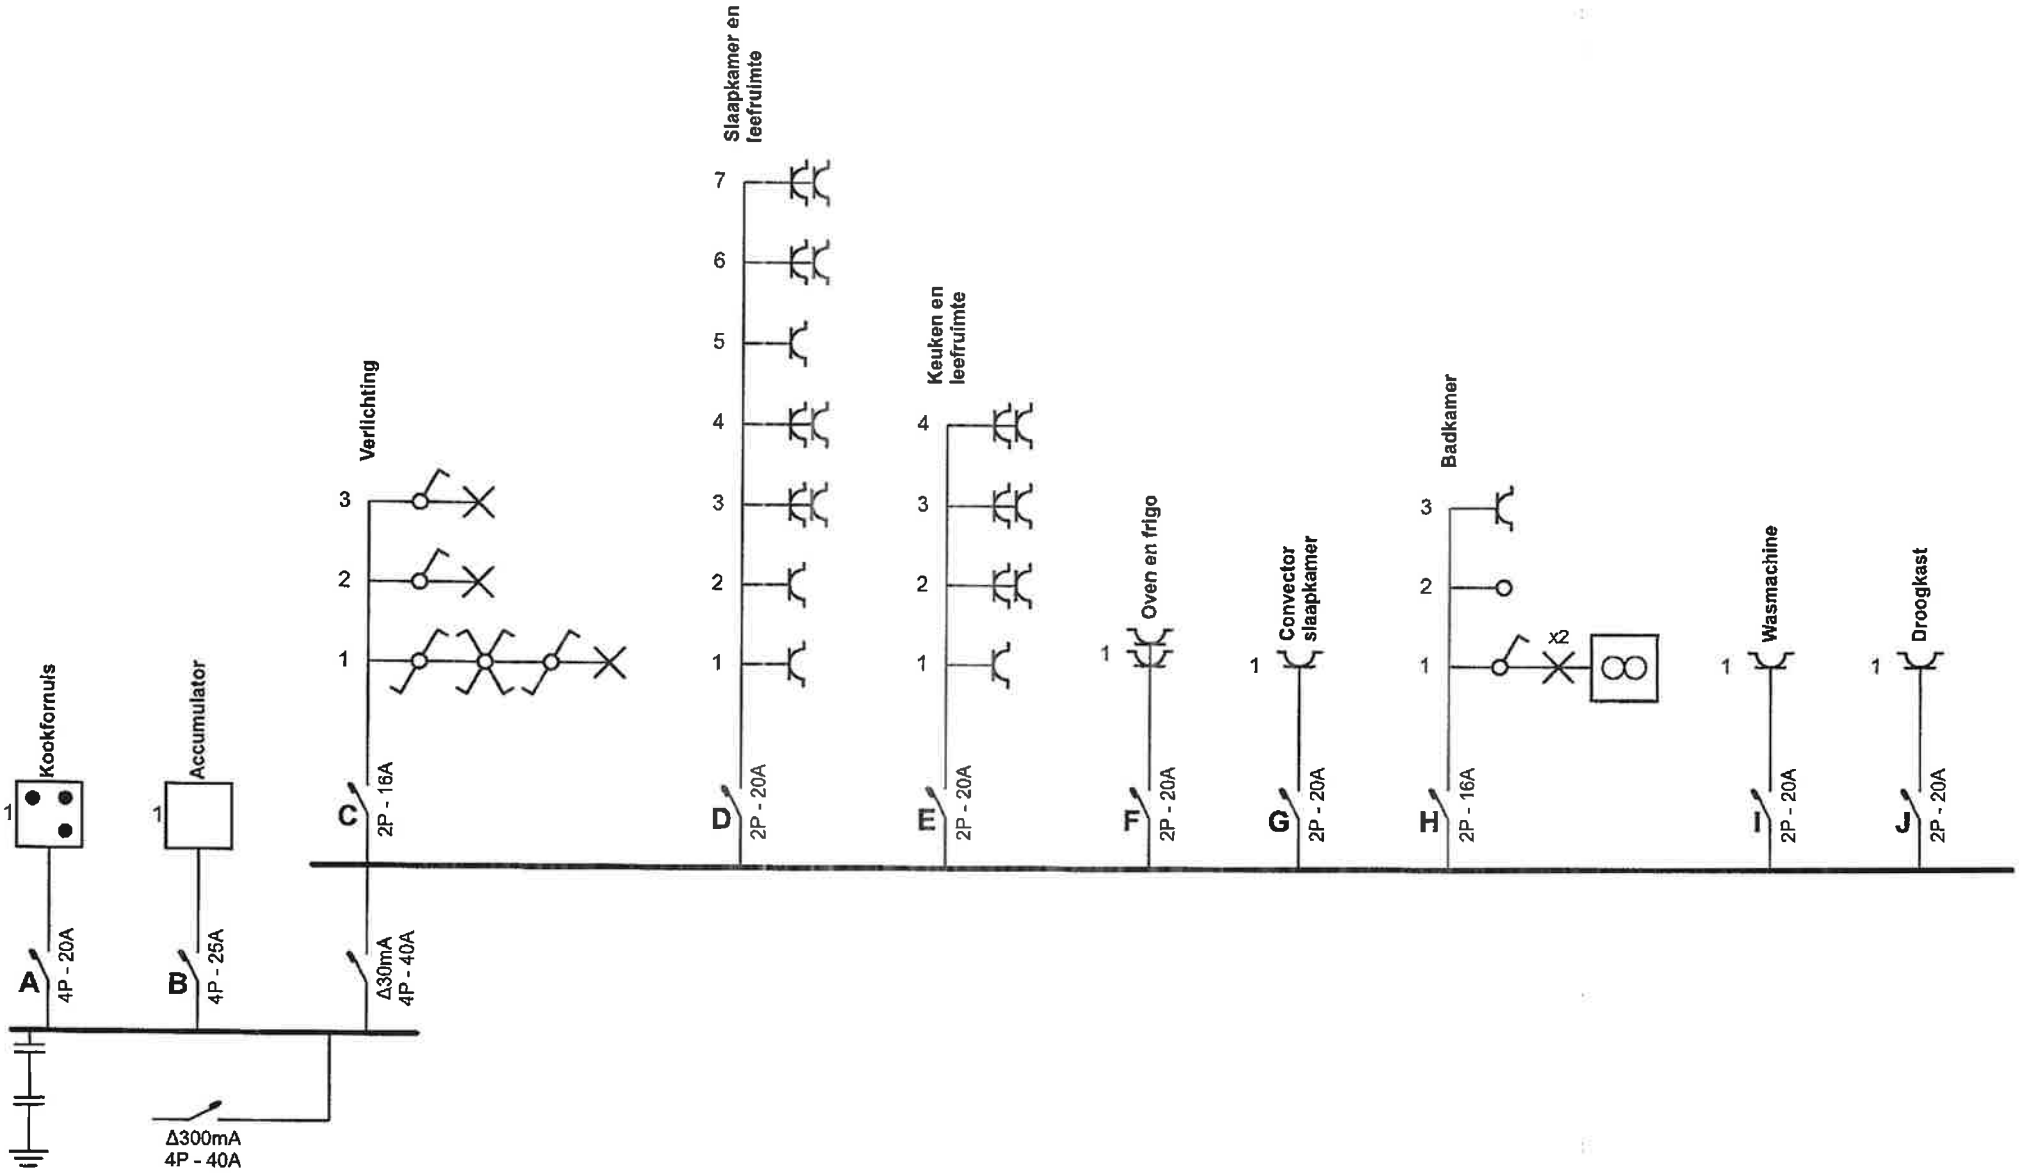


Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Decoratie Thuyn NV
Lichterveldestraat 53 Bus 0.9
8820 Torhout

Algemene Elektriciteitswerken
Stein De Schacht nv
Erkegemstraat 53
8020 Oostkamp
0474 66 55 69
www.steindeschacht.be
verlichting - domotica - automatisatie - camerabewaking

Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

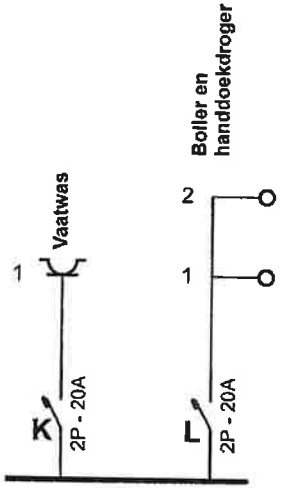

Erkend Organisme
O.C.B.
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 03 451 37 00
Fax: 03 451 37 10
e-mail: dep.ele@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Decoratie Thuyn NV
Lichterveldestraat 53 Bus 0.9
8820 Torhout

Algemene Elektriciteitswerken
Stein De Schacht bvba
Erkegemstraat 59
9620 Oosterkamp
0474 66 35 69
www.steindeschacht.be
verlichting - domotica - automatisatie - camerabewaking

p. 2/4
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz