



J. VAN HEMELEN vzw

Ref. verslag : DC - 20061228 - 2c

KEURINGSORGANISME

☐ Halsendallaan 5 - 1652 Alseberg
☎ 02/380.52.71 ☎ 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - 8500 Kortrijk
☎ 058/35.78.76 ☎ 056/35.68.87

**KONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

402
App. 491

Inrichtingen van : Residentie " LANGE NELLE "

Plaats van onderzoek : Noordzeestraat, 3 - 8450 Bredene

Installateur : B.V.B.A. JV. ELEKTRO - Bresweg, 28 - 8450 Bredene

- B.T.W.-nummer :

- of identiteitskaartnr : uitgereikt te : op datum van :

Aard van de inrichting : res. Nieuw

Stroomleveraar : /

Agent-Onderzoeker : Callens Dirk

Datum van onderzoek : 2006 - 12 - 28

- Bedrijfsspanning	2x230 volt	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	(4x10) mm²	
- Algemene bescherming		1 kr. 32 A
- Type algemene schakelaar	G. aut. 40 A	4 kr. 20 A
- Type aardelektrode(s)	lus	
- Aardspreadingsweerstand	2,0 ohm	
- Algemene isoleringsweerstand	10 Megohm	via diff. 0,03 A:
- Aantal borden en eindstroombanen	1 9	4 kr. 20 A
- Algemene differentieelschakelaar	40 A - 0,3 A	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40 A - 0,03 A	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreadingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Geen.


Opm : Badmeubel en keuken niet geplaatst.

De elektrische installatie werd konform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieel-schakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werden voor gezien getekend.
Volgend controlebezoek uiterlijk op 28/12/2031

Agent-Onderzoeker

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomende wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

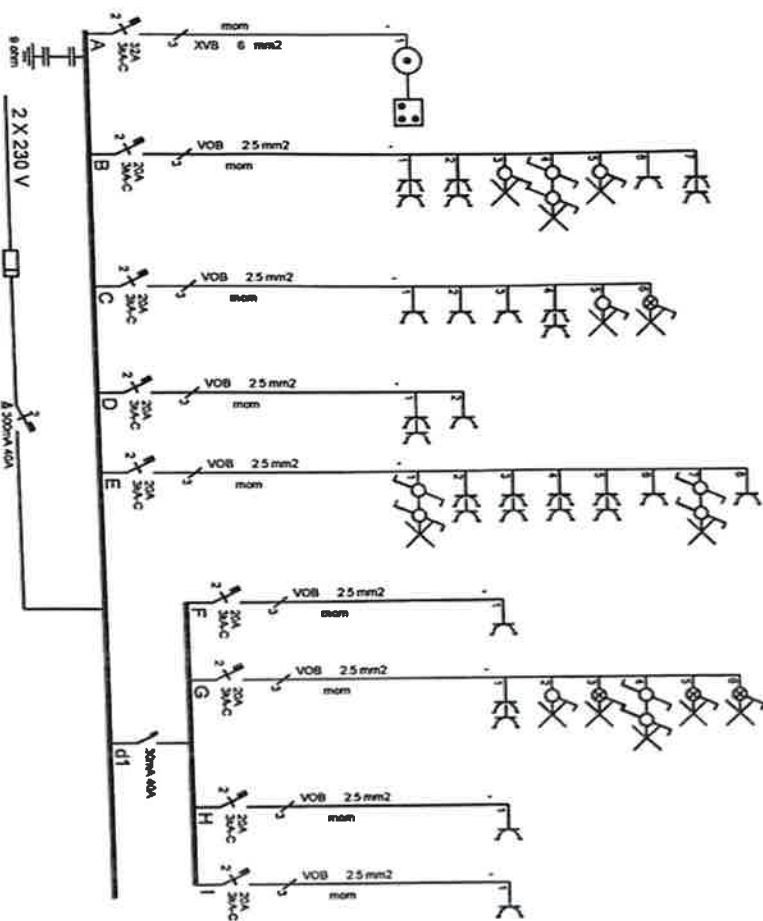

Afgev. erkend organisme

28/11/2006

J. VAN HEEMLEN
KEURINGSORGANISME VZW

Inspecteur (16)
CALLENDINE

LANGE NELLE 402,
NOORDZEESTRAAT 3
8400 OOSTENDE

Verantw. uitvoering

28/12/2006

[Signature]



Breeweg 26
8450 Bredene
Tel: 059/32.54.23

BTW: BE 467.965.018